



IRETI S.p.A.
Sede legale Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Capitale Sociale i.v. Euro 196.832.103
Partita IVA 02863660359
Codice Fiscale n. 01791490343
posta@ireti.it

Spett.
COMUNE DI PARMA Settore Opere
Pubbliche
STRADA NAVIGLIO ALTO, 99999
PARMA - 43122 PR

OGGETTO: Preventivo per Nuovo allacciamento in STRADA NAVIGLIO ALTO 99999 - PARMA

Con riferimento alla vostra richiesta di preventivazione PNCMB_27031152 siamo a comunicarVi il preventivo che abbiamo provveduto a predisporre.

La richiesta pervenutaci contiene i seguenti dati:

- ubicazione del o dei punti di connessione: STRADA NAVIGLIO ALTO 99999 - PARMA;
- dati identificativi del Cliente Finale: COMUNE DI PARMA Settore Opere Pubbliche 00162210348;
- numero nuovi punti (POD) richiesti: 1;
- potenzialità totale prevista indicata dal cliente nella richiesta: kW 350,000;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della delibera ARERA 617/2023/R/eel, vi informiamo che:

a) il codice di rintracciabilità è 500003375323; il codice preventivo è 5004071903;

b) la richiesta ci è pervenuta il 27/03/2024;

c) la data di invio del preventivo è 24/04/2024;

d) la tipologia di utenza è Media tensione ; la tensione di alimentazione è indicata nella tabella "Dettagli POD oggetto dei lavori". La distanza dalla cabina di riferimento è pari a : 470 metri.

e) Il lavoro previsto è classificato come lavoro Complesso . Il tempo massimo di esecuzione è di 50 giorni lavorativi.

f) in caso di mancato rispetto dei tempi di cui al punto che precede, è previsto un indennizzo base automatico di euro 161,00 euro fatte salve le cause di cui all'art. 27;

Ulteriori informazioni nell'allegato standard specifici, indennizzi e livelli generali di qualità contrattuale.

g) i corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto ammontano a:

QUOTA DISTANZA	516,57
QUOTA POTENZA	21.591,5
Contributo Imponibile:	22.108,07
Totale IVA:	4.863,78
Totale documento:	26.971,85

h) le eventuali autorizzazioni, opere e i lavori da realizzarsi a cura del cliente prima dell'esecuzione lavori e le modalità per comunicarne l'avvenuta ultimazione sono indicate nell'allegato.

i) Si precisa che il corrispettivo indicato al punto g) non comprende l'attivazione della fornitura (posa e attivazione contatore) che dovrà essere richiesta esclusivamente tramite una Società di Vendita.

A tal fine è necessaria la seguente documentazione:

- 1) il codice del punto di connessione (POD) relativo al punto presa dove verrà installato il contatore;
- 2) eventuale documentazione necessaria sulla base della normativa vigente;

j) gli eventuali atti autorizzativi a carico del gestore e i tempi di ottenimento stimati sono indicati nell'allegato;



IRETI S.p.A.
Sede legale Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Capitale Sociale i.v. Euro 196.832.103
Partita IVA 02863660359
Codice Fiscale n. 01791490343
posta@ireti.it

l) il preventivo sarà valido fino al 21/10/2024 oltre tale data occorrerà inoltrare una nuova richiesta; l'accettazione del preventivo ne prolunga la validità sino all'esecuzione della prestazione richiesta;

m) le modalità di accettazione sono meglio specificate nell'apposita sezione dell'allegato;

Inoltre la informiamo che:

- Il tempo di esecuzione dei lavori decorrerà dalla data di effettiva disponibilità della valuta (Data Valuta) corrispondente all'importo del preventivo.
- L'inizio dei lavori è subordinato al ricevimento dell'eventuale comunicazione di ottenimento autorizzazioni e/o ultimazione opere a carico del cliente, comunicate secondo quanto indicato nell'allegato.
- Il tempo di esecuzione non comprende il tempo necessario all'ottenimento degli eventuali atti autorizzativi a carico di IRETI.
- Con l'accettazione del preventivo si intendono accettate tutte le clausole commerciali, tecniche e contrattuali riportate sul preventivo e sui suoi allegati;
- IRETI S.P.A. la contatterà per concordare la programmazione lavori;
- i lavori saranno eseguiti secondo le modalità concordate con il personale tecnico incaricato da IRETI S.P.A.
- qualora il cliente ritenesse necessario modificare i lavori concordati in fase di sopralluogo, sarà necessario non accettare il presente preventivo e richiedere l'emissione di un nuovo preventivo;
- il richiedente è tenuto a mettere a disposizione di IRETI tutte le informazioni tecniche o altro necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
- I moduli per l'inoltro di un eventuale reclamo scritto o richiesta scritta di informazioni relative al servizio di distribuzione da parte del Cliente sono reperibili e scaricabili sul sito internet di IRETI.
- Salvo diverse indicazioni fornite dal tecnico in fase di sopralluogo è necessario prendere visione delle prescrizioni tecniche presenti sul sito internet <https://www.ireti.it/modulistica-e-documenti> (allegate alla presente) Nel caso in cui, in fase di intervento, si riscontrassero delle difformità rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche, IRETI S.P.A. potrà sospendere le proprie attività fino a che non verranno soddisfatti i requisiti richiesti.
- Come concordato dovrà essere concessa ad Ireti, con regolare atto notarile la servitù d'uso inamovibile di un locale da adibire a cabina elettrica di consegna MT e trasformazione MT/BT, unitamente alla servitù inamovibile di elettrodotto. L'intervento è subordinato anche all'esecuzione delle opere come da tavole approvate in data 29-09-2023 PROT.RT012908

n) il Responsabile di IRETI per i lavori è: ADORNI MARCO, telefono 0521248432, email: MARCO.ADORNI@IRETI.IT

Distinti saluti
IRETI S.P.A.
Servizi Tecnici Clienti

Allegati alla presente troverete:

- opere e autorizzazioni a carico cliente, atti autorizzativi a carico del gestore, modalità di accettazione, dettaglio POD, dettaglio necessità di terreni/locali.
- modulo per comunicazione fine opere/autorizzazioni a carico cliente
- opere a carico cliente per la posa di un contatore fino a 30kW, schema.
- livelli qualità commerciale



IRETI S.p.A.
Sede legale Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Capitale Sociale i.v. Euro 196.832.103
Partita IVA 02863660359
Codice Fiscale n. 01791490343
posta@ireti.it

Opere e autorizzazioni a carico del cliente:

L'esecuzione da parte del Gestore dei lavori in oggetto, è subordinata alla preventiva esecuzione da parte del cliente delle seguenti opere.

CONVENZIONE LOCALE CABINA ; FINE OPERE CLIENTE ESECUZIONE OPERE COME DA TAVOLE APPROVATE IN DATA 29-09-2023 PROT.RT012908

L'avvenuta ultimazione dei lavori e/o l'ottenimento delle autorizzazioni e/o dichiarazioni relative alle attività suddette dovranno essere comunicati a IRETI S.P.A. l'invio del modulo allegato a mediante IRETI@PEC.IRETI.IT .

Atti autorizzativi a carico del gestore:

Gli atti autorizzativi a carico del gestore risultano:

AUTORIZZAZIONE ELETTRICA REGIONALE ; MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Stimiamo in 120 giorni lavorativi il tempo necessario per ottenerli.

Modalità di accettazione:

L'accettazione del preventivo si manifesta mediante il pagamento dell'importo complessivo riportato al punto g) esclusivamente tramite bonifico bancario riportando esattamente i dati sotto indicati:

Beneficiario: IREN S.P.A.

Istituto: CRÉDIT AGRICOLE / CONTO CORRENTE POSTALE

Iban: CRÉDIT AGRICOLE: IT91X0623001000000015415386

Causale: Preventivo 5004071903 & 500003375323

Ordinate: COMUNE DI PARMA Settore Opere Pubbliche 00162210348

1. **I clienti privati o le ditte non soggetti allo split - payment** dovranno corrispondere l'importo indicato sul preventivo come totale documento.

2. **Le Pubbliche Amministrazioni o gli aventi diritto**, come da indicazioni della Legge di Stabilità 2015 e similari, per effettuare il pagamento devono richiedere l'emissione della fattura elettronica mediante l'invio di una mail certificata riportante causale e ordinante, all'indirizzo **IRETI@PEC.IRETI.IT** con le indicazione relative a: codice univoco ufficio, codice unico gara (CIG), CUP, numero d'ordine, delibera di copertura o altre indicazioni utili.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a IRETI S.P.A. - PREVENTIVI, seguendo le indicazioni riportate nella fattura elettronica.

Si ricorda che in attuazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972 l'importo dovuto è indicato come contributo imponibile.

Dettagli POD oggetto dei lavori

Progressivo	POD	Tipo fornitura	Potenza disponibile richiesta (kW)	Tensione alimentazione (Volt)	Informazioni aggiuntive POD
1		ALTRI USI	350,00	15000 VOLT	



IRETI S.p.A.
Sede legale Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Capitale Sociale i.v. Euro 196.832.103
Partita IVA 02863660359
Codice Fiscale n. 01791490343
posta@ireti.it

COMPLETAMENTO OPERE/AUTORIZZAZIONI CARICO CLIENTE
(da compilare e rispedire nel caso di opera e autorizzazioni a carico cliente)

Spedire a:
IRETI@PEC.IRETI.IT

OGGETTO: FINE OPERE E AUTORIZZAZIONI

Con riferimento al preventivo identificato dal codice rintracciabilità 500003375323 si comunica che le attività a carico del richiedente sono terminate in data _____

Si allegano eventuali atti autorizzativi.

Cordiali saluti

Timbro e/o firma


OPERE A CARICO DEL CLIENTE

PRESCRIZIONI TECNICHE PER FORNITURA MONOFASE E TRIFASE FINO A 30 kW


Il Cliente dovrà provvedere all'installazione delle proprie apparecchiature di protezione dell'impianto.

Il Cliente potrà adottare, a propria scelta, una delle seguenti soluzioni:


A) Posa su parete (area di ingombro)

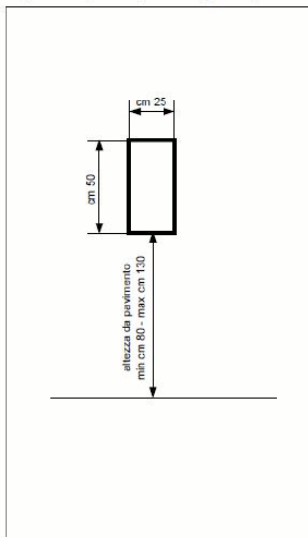

B) Posa entro nicchia

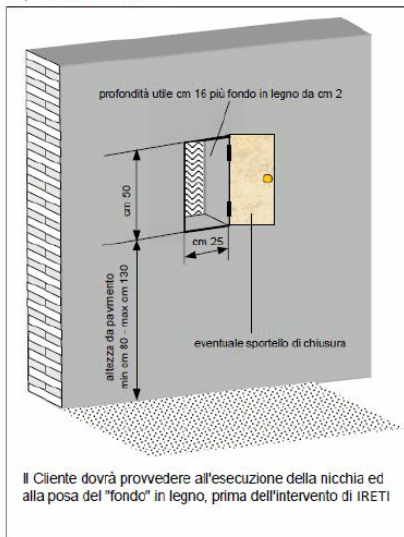

C) Posa in cassetta di protezione esterna

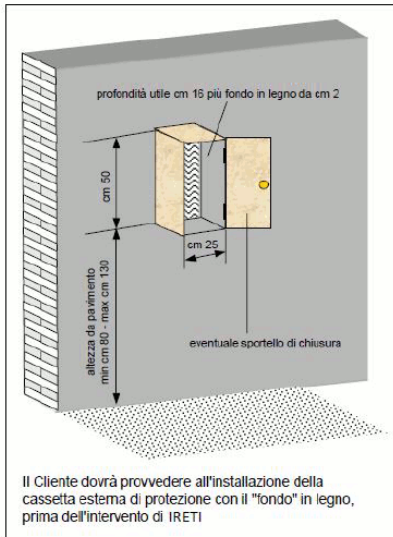

Qualora il Cliente desideri che la linea di alimentazione di IRETI sia incassata, dovrà provvedere a realizzare una scanalatura di cm 5x5 nella parete, adatta ad ospitare un tubo in P.V.C. serie pesante IMQ, diam. esterno 32 mm, diam. interno 28 mm (per forniture trifasi, diam. esterno 40 mm, diam. interno 36 mm). Il tracciato della scanalatura dovrà seguire percorsi paralleli e/o perpendicolari al pavimento e non dovrà presentare più di due variazioni di direzione. Nel caso esistessero difficoltà nella realizzazione delle soluzioni indicate, le dimensioni minime per la posa delle sole apparecchiature IRETI potranno essere ridotte a: larghezza 18 cm, altezza 35 cm, profondità 16 cm (+ 2). In tal caso il Cliente dovrà sistemare le proprie apparecchiature di protezione in altra posizione.

Livelli specifici di qualità commerciale

	Clienti BT	Clienti MT	Produttori BT	Produttori MT
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT per connessioni ordinarie	15 giorni lavorativi	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT per connessioni temporanee	10 giorni lavorativi	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete MT	non applicabile	30 giorni lavorativi	non applicabile	non applicabile
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per connessioni ordinarie	10 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi	non applicabile	non applicabile
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	5 giorni lavorativi	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione oltre i 40 kW e/o distanza massima superiore a 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	10 giorni lavorativi	20 giorni lavorativi ⁽¹⁾	non applicabile	non applicabile
Tempo massimo per l'esecuzione di lavori complessi	50 giorni lavorativi	50 giorni lavorativi	non applicabile	non applicabile
Fascia massima di puntualità per appuntamenti con il cliente finale (inclusi gli appuntamenti posticipati)	2 ore	2 ore	non applicabile	non applicabile

Note

(1) si applica indipendentemente dalla distanza dagli impianti di rete permanenti.

Livelli generali di qualità commerciale

	Clienti BT	Clienti MT	Produttori BT	Produttori MT
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o richieste di informazioni scritte relative al servizio di distribuzione	30 giorni solari nel 95% dei casi	30 giorni solari nel 95% dei casi	30 giorni solari nel 95% dei casi	30 giorni solari nel 95% dei casi

Casi di indennizzi automatici

	Clienti BT Domestici			Clienti BT Non Domestici			Clienti MT		
	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT per connessioni ordinarie	40,25	80,50	120,75	80,50	161,00	241,50			
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT per connessioni temporanee	40,25	80,50	120,75	80,50	161,00	241,50			
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete MT							161,00	322,00	483,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per connessioni ordinarie	40,25	80,50	120,75	80,50	161,00	241,50	161,00	322,00	483,00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 40 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	40,25	80,50	120,75	80,50	161,00	241,50			
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici per connessioni temporanee con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione oltre i 40 kW e/o distanza massima superiore a 20 metri dagli impianti di rete permanenti esistenti	40,25	80,50	120,75	80,50	161,00	241,50	161,00	322,00	483,00
Fascia massima di puntualità per appuntamenti con il cliente finale (inclusi gli appuntamenti posticipati)	40,25			80,50			161,00		

(A) Indennizzo [€]: Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione.

(B) Indennizzo [€]: Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo.

(C) Indennizzo [€]: Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione.