



# AZIONI IPOTESI TELAI DI STABILIZZAZIONE IN CASO DI ELIMINAZIONE DEI CONTROVENTI

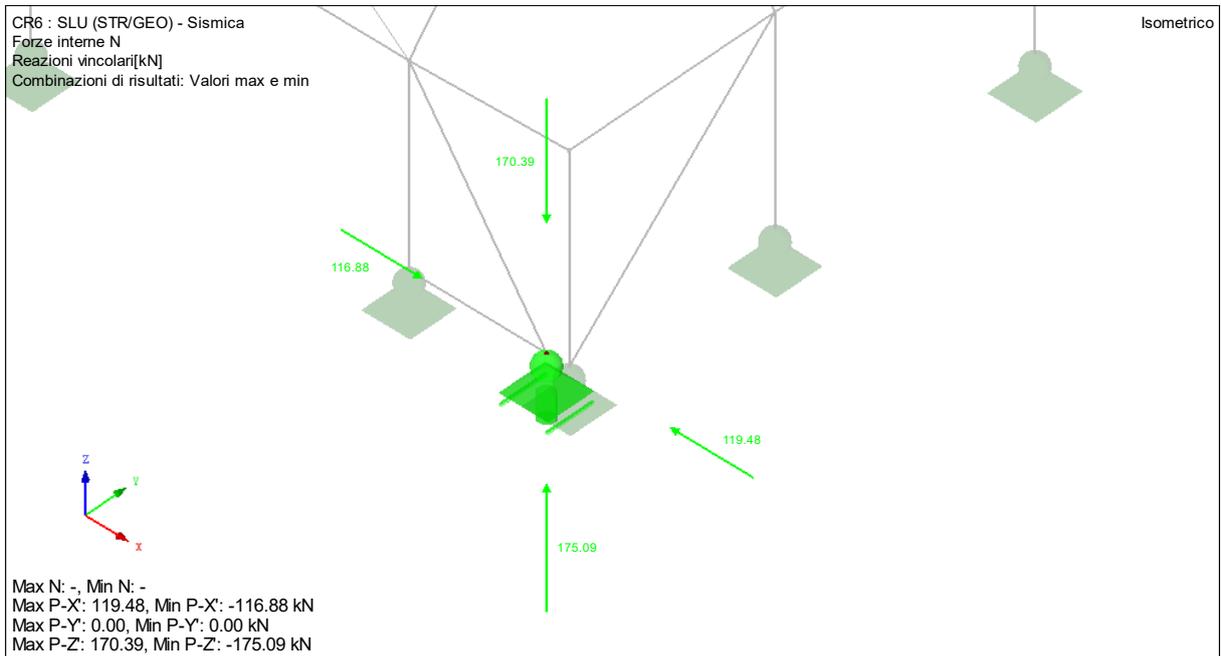

AUMENTANDO L'AZIONE DI TRAZIONE NEL PUNTO SI DOVREBBE PREVEDERE L'INSTALLAZIONE DI UN PIATTO FORATO 160X3 mm CON NR. 46 + 46 CHIODI  $\phi 4$ \*50 SU ENTRAMBI GLI ALLINEAMENTI.

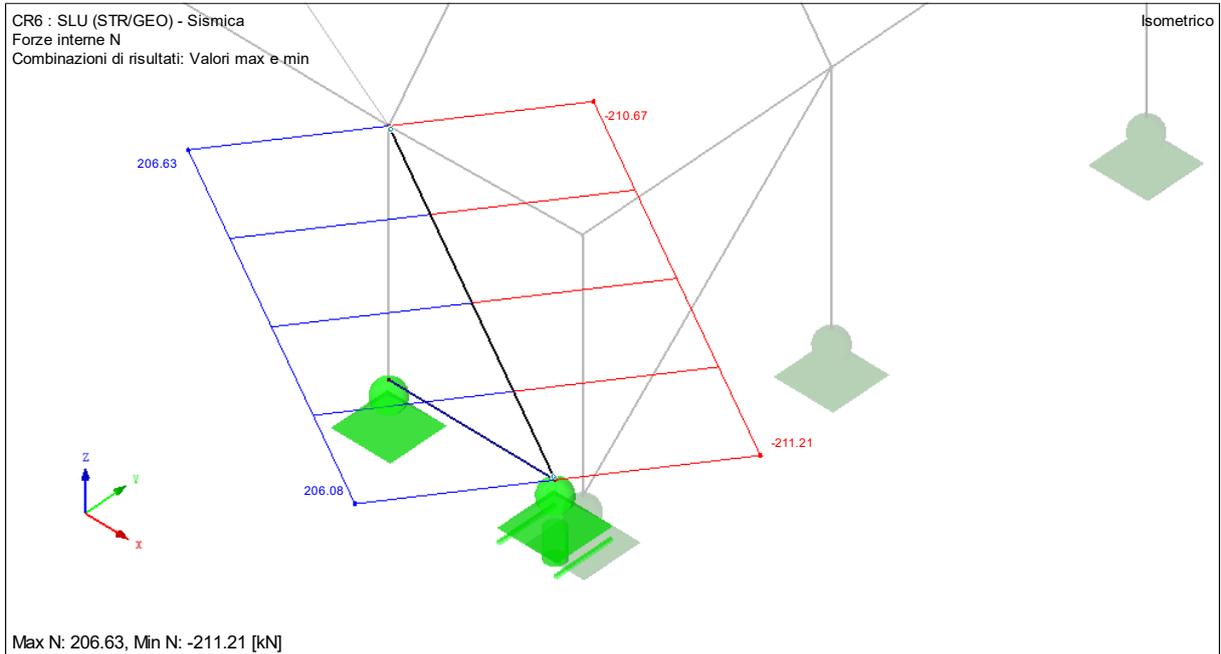