






— STRINGA 1
— STRINGA 2
— STRINGA 3

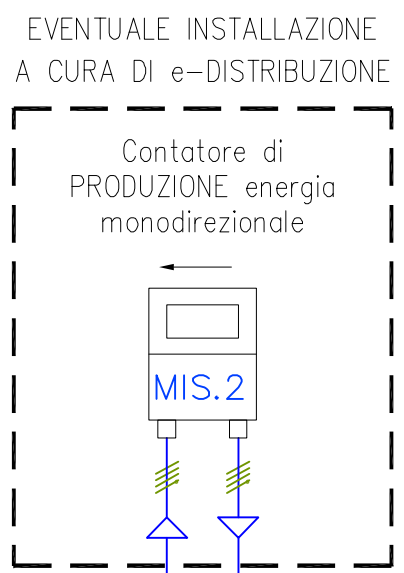

- lo scavo ed il dimensionamento della distribuzione interna di quadri (cavi; morsettiere; baratture; accessori, etc.) sono a carico del costruttore del quadro.
- lo sviluppo di un involucro dimensionato in base gli apparati interni, gli spazi disponibili per futuri ampliamenti, nonché i volumi necessari alla dissipazione del calore devono essere sviluppati nel rispetto normativo dal costruttore del quadro.
- lo sviluppo costruttivo dei circuiti ausiliari di controllo e comando, nonché la scelta dei sistemi di alimentazione dei centraline, apparati di controllo, apparati di monitoraggio parallelo ed interfaccia, essi di dimensionamento di eventuali trasformatori e/o alimentatori sono in carico al costruttore del quadro.
- il quadro elettrico sarà fornito completo di schema elettrico con c.t.i di potenza e c.t.i ausiliari con un sviluppo costruttivo, ed inoltre a corredo saranno fornite tutte le certificazioni di prodotto.

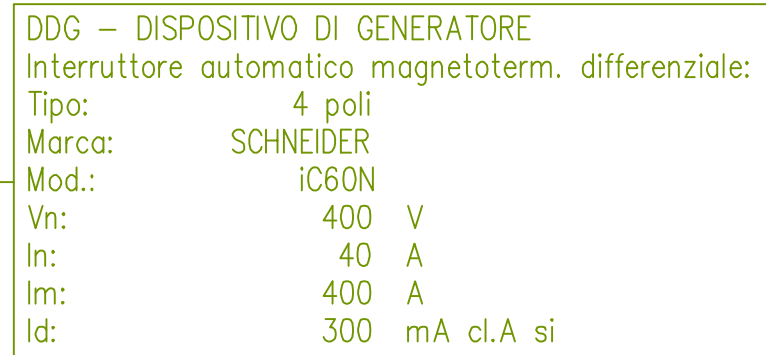

AVVERTENZA:

Il sistema di protezione di interfaccia [SPI] e il dispositivo di interfaccia [DDI] dovranno essere testati mediante l'ausilio di idoneo cassetto rele certificato. Il sistema, ed i tempi di intervento rilevati dallo strumento, dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate nella norma CEI 0-21.

Lo schema di collegamento della SPI riportato di seguito è indicativo. Ci si dovrà sempre attenere alle indicazioni emesse dal costruttore contenute nel manuale tecnico di istruzione ed installazione.



CUP D92B26000100005 - CUI L02346630342202600015

Laborato: TAVOLA:

TAVOLA:	
serie	numero
E	02
formato	A0*
scala	-:--
file:	

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma