



COMUNE DI PARMA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

responsabile del procedimento
GEOM. MARCO FERRARI

progetto generale
GEOM. MARCO FERRARI



coordinatore della sicurezza
ING. PAOLO GIOVANELLI

Interventi di manutenzione straordinaria

IMPIANTO DI ATLETICA SPORTIVA "PALA LOTTICI" PARMA

Primi interventi di manutenzione straordinaria necessari a ridare funzionalità all'impianto a seguito dell'esondazione del Torrente Baganza del 13 ottobre 2014

revisione	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
01	15.12.2014	emissione elaborato		Geom. M. Ferrari	Geom. M. Ferrari
02					
03					
04					
05					
06					


PROGETTO ESECUTIVO

titolo elaborato:

STATO DI FATTO E DI PROGETTO
QUADRO DIFFERENZIALE SELETTIVO
SCHEMA ELETTRICO

TAVOLA:

serie	numero
E	05
formato	-
scala	1:100
file:	

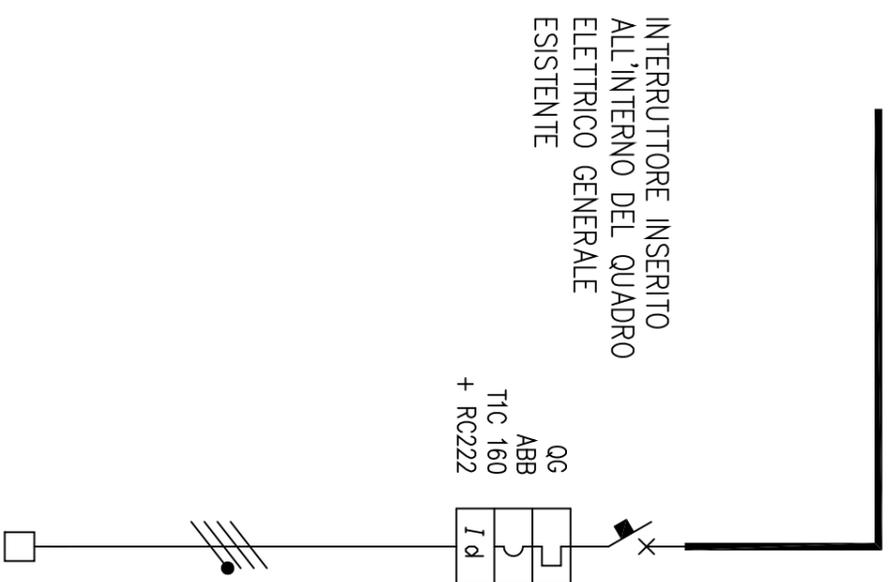

A		B		C		D		E		F	
LINEA ESTERNA		DATI APPARECCHI		DATI UTENZE		DATI UTENZE		DATI APPARECCHI		LINEA ESTERNA	
SIGLA LINEA		INTERRUTTORE		POTENZA/CORRENTE INSTAL.		POTENZA/CORRENTE INSTAL.		TARATURA RELE' DIFF.LE		TIPO DI CAVO \ POSA	
15		1	ABB TIC 160 + RC222	1	1000	1	1000	1	1000	12	FG70R-4
14		2		2	1000	2	1000	2	1000	13	3X(1X50)+1X25
13		3		3	1000	3	1000	3	1000	14	60 m
12		4		4	1000	4	1000	4	1000	11	
11		5		5	1000	5	1000	5	1000	10	
10		6		6	1000	6	1000	6	1000	9	
9		7		7	1000	7	1000	7	1000	8	
8		8		8	1000	8	1000	8	1000	7	
7		9		9	1000	9	1000	9	1000	6	
6		10		10	1000	10	1000	10	1000	5	
5		11		11	1000	11	1000	11	1000	4	
4		12		12	1000	12	1000	12	1000	3	
3		13		13	1000	13	1000	13	1000	2	
2		14		14	1000	14	1000	14	1000	1	
1		15		15	1000	15	1000	15	1000		

Nome Quadro
QDS
 QUADRO DIFFERENZIALE
 SELETTIVO

Impianto
CENTRO SPORTIVO VIA PO