



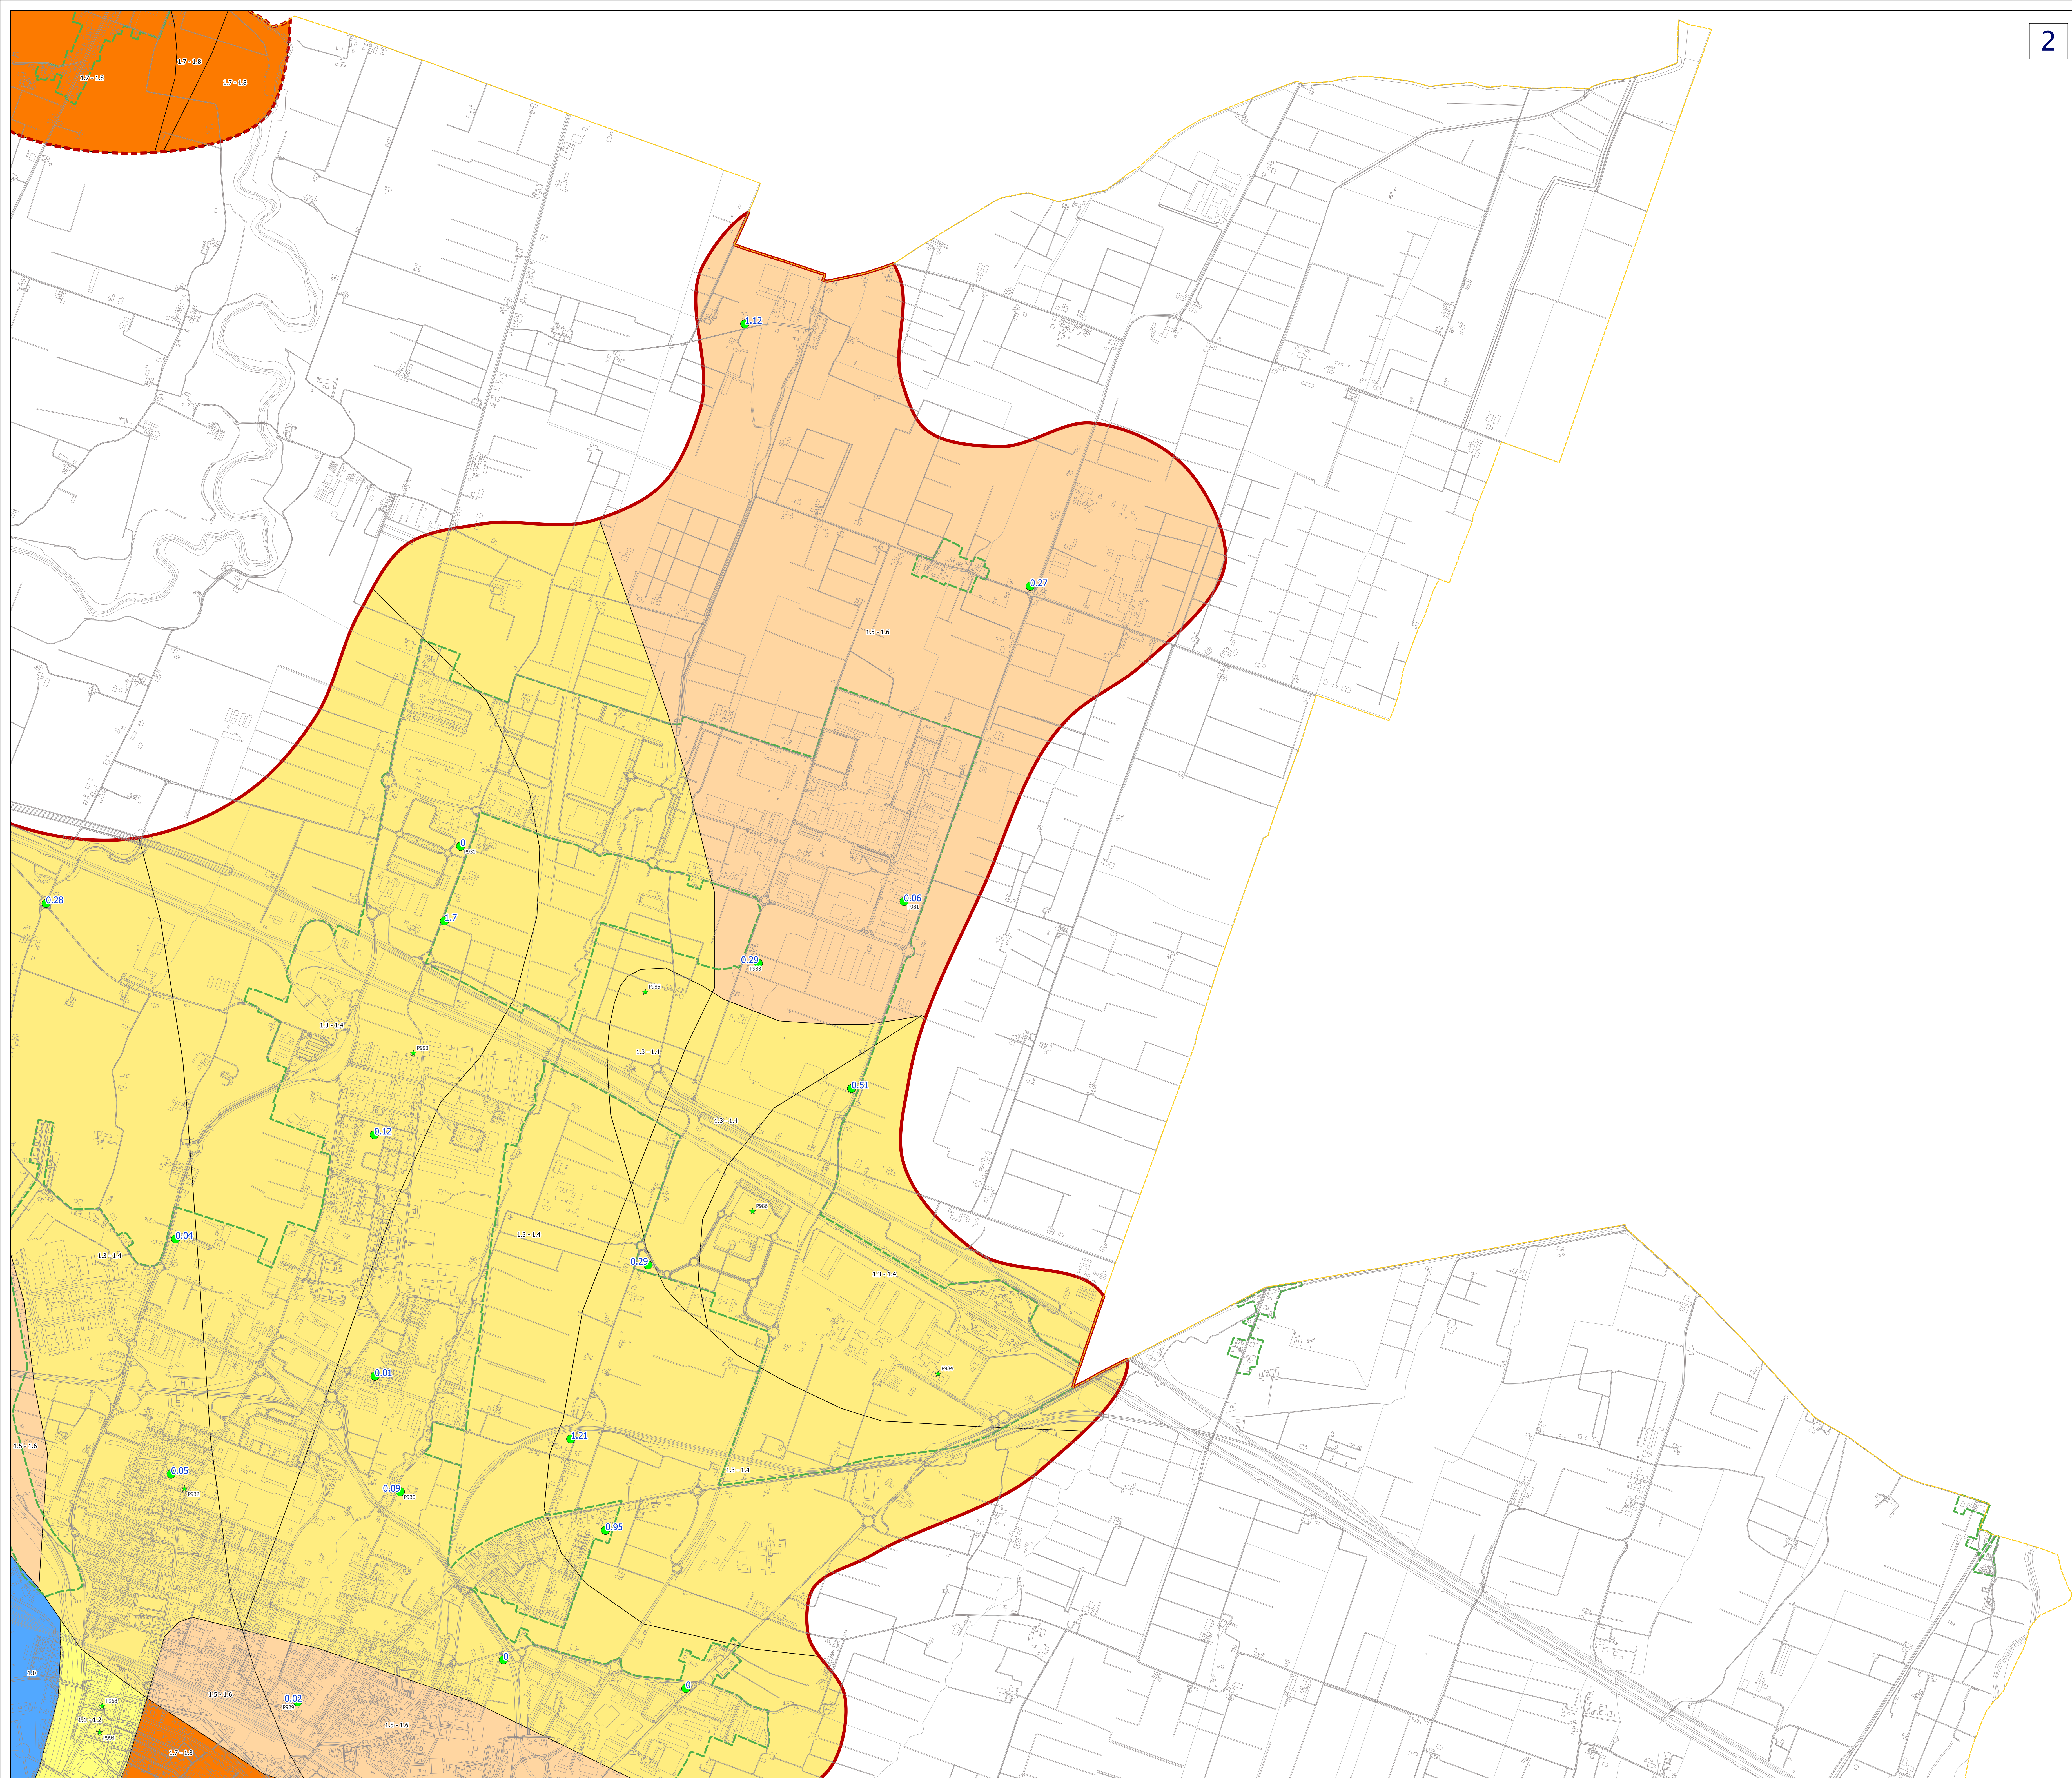

2

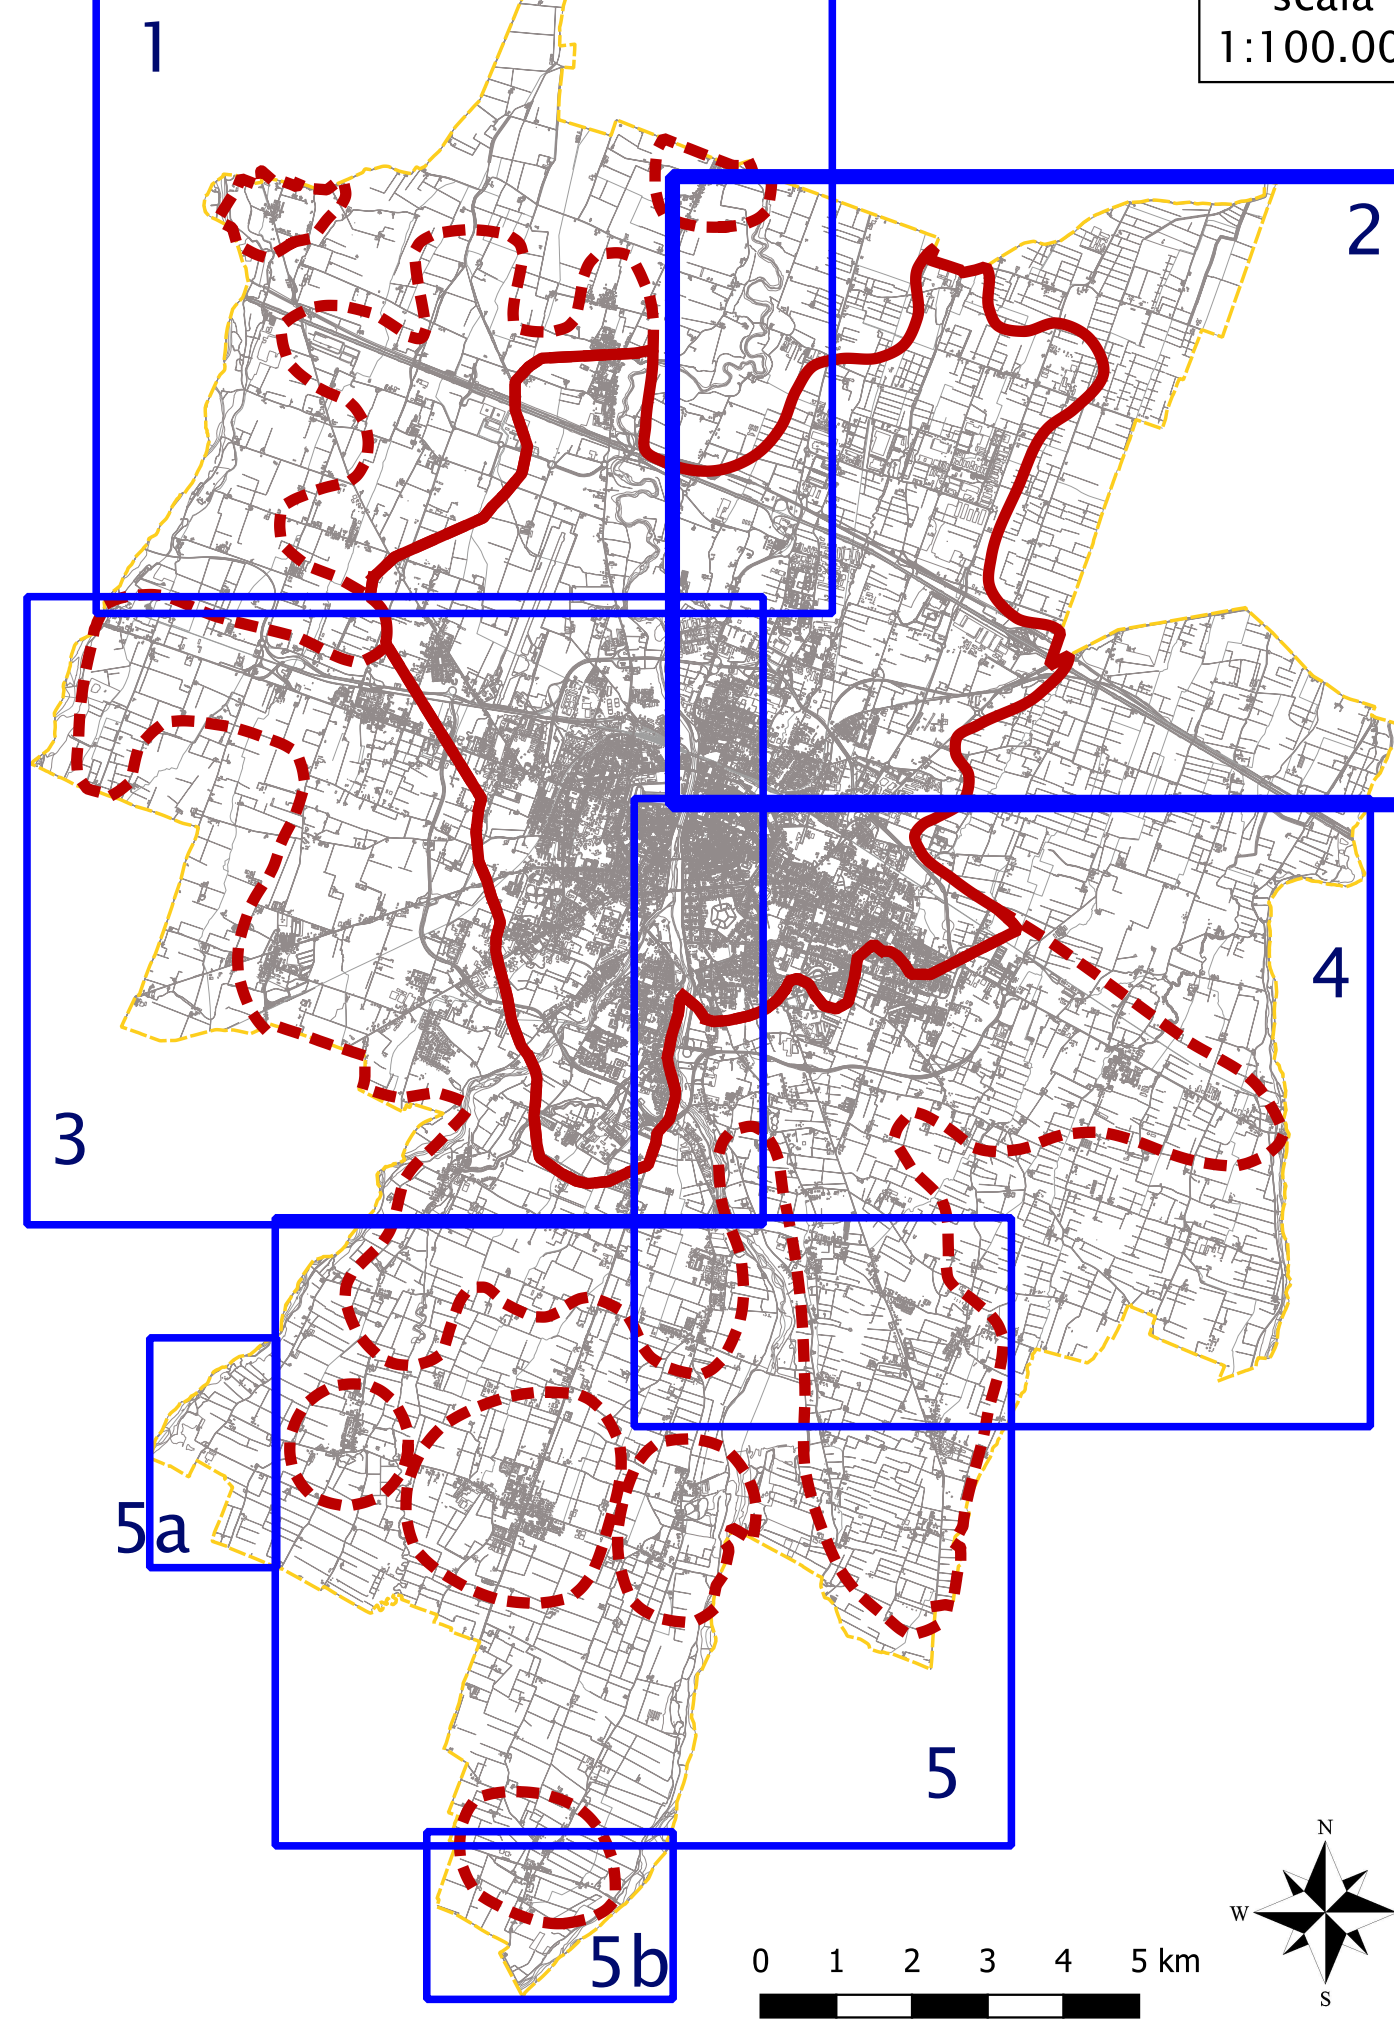

Legenda

Confini comunale

Aree oggetto di microzonazione sismica

di 2° livello

di 3° livello

Verticali RSL

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.0
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.1 - 1.2
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.3 - 1.4
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.5 - 1.6
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.7 - 1.8

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

IL <= 2

0 0.5 1 km



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Tav. 6b – Carta di microzonazione sismica FA_{SA 0.1 – 0.5 s}

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Parma



Regione
Emilia-Romagna

Soggetto realizzatore
EN GEO S.p.A.
www.engeo.it
Direzione tecnica
Dott. Geol. Carlo Caleffi
Dott. Geol. Francesco Cerutti
Collaboratori
Dott. Geol. Andrea Conti
Dott. Geol. Alessandro Ferrari

Data
Aprile 2023

MS3