
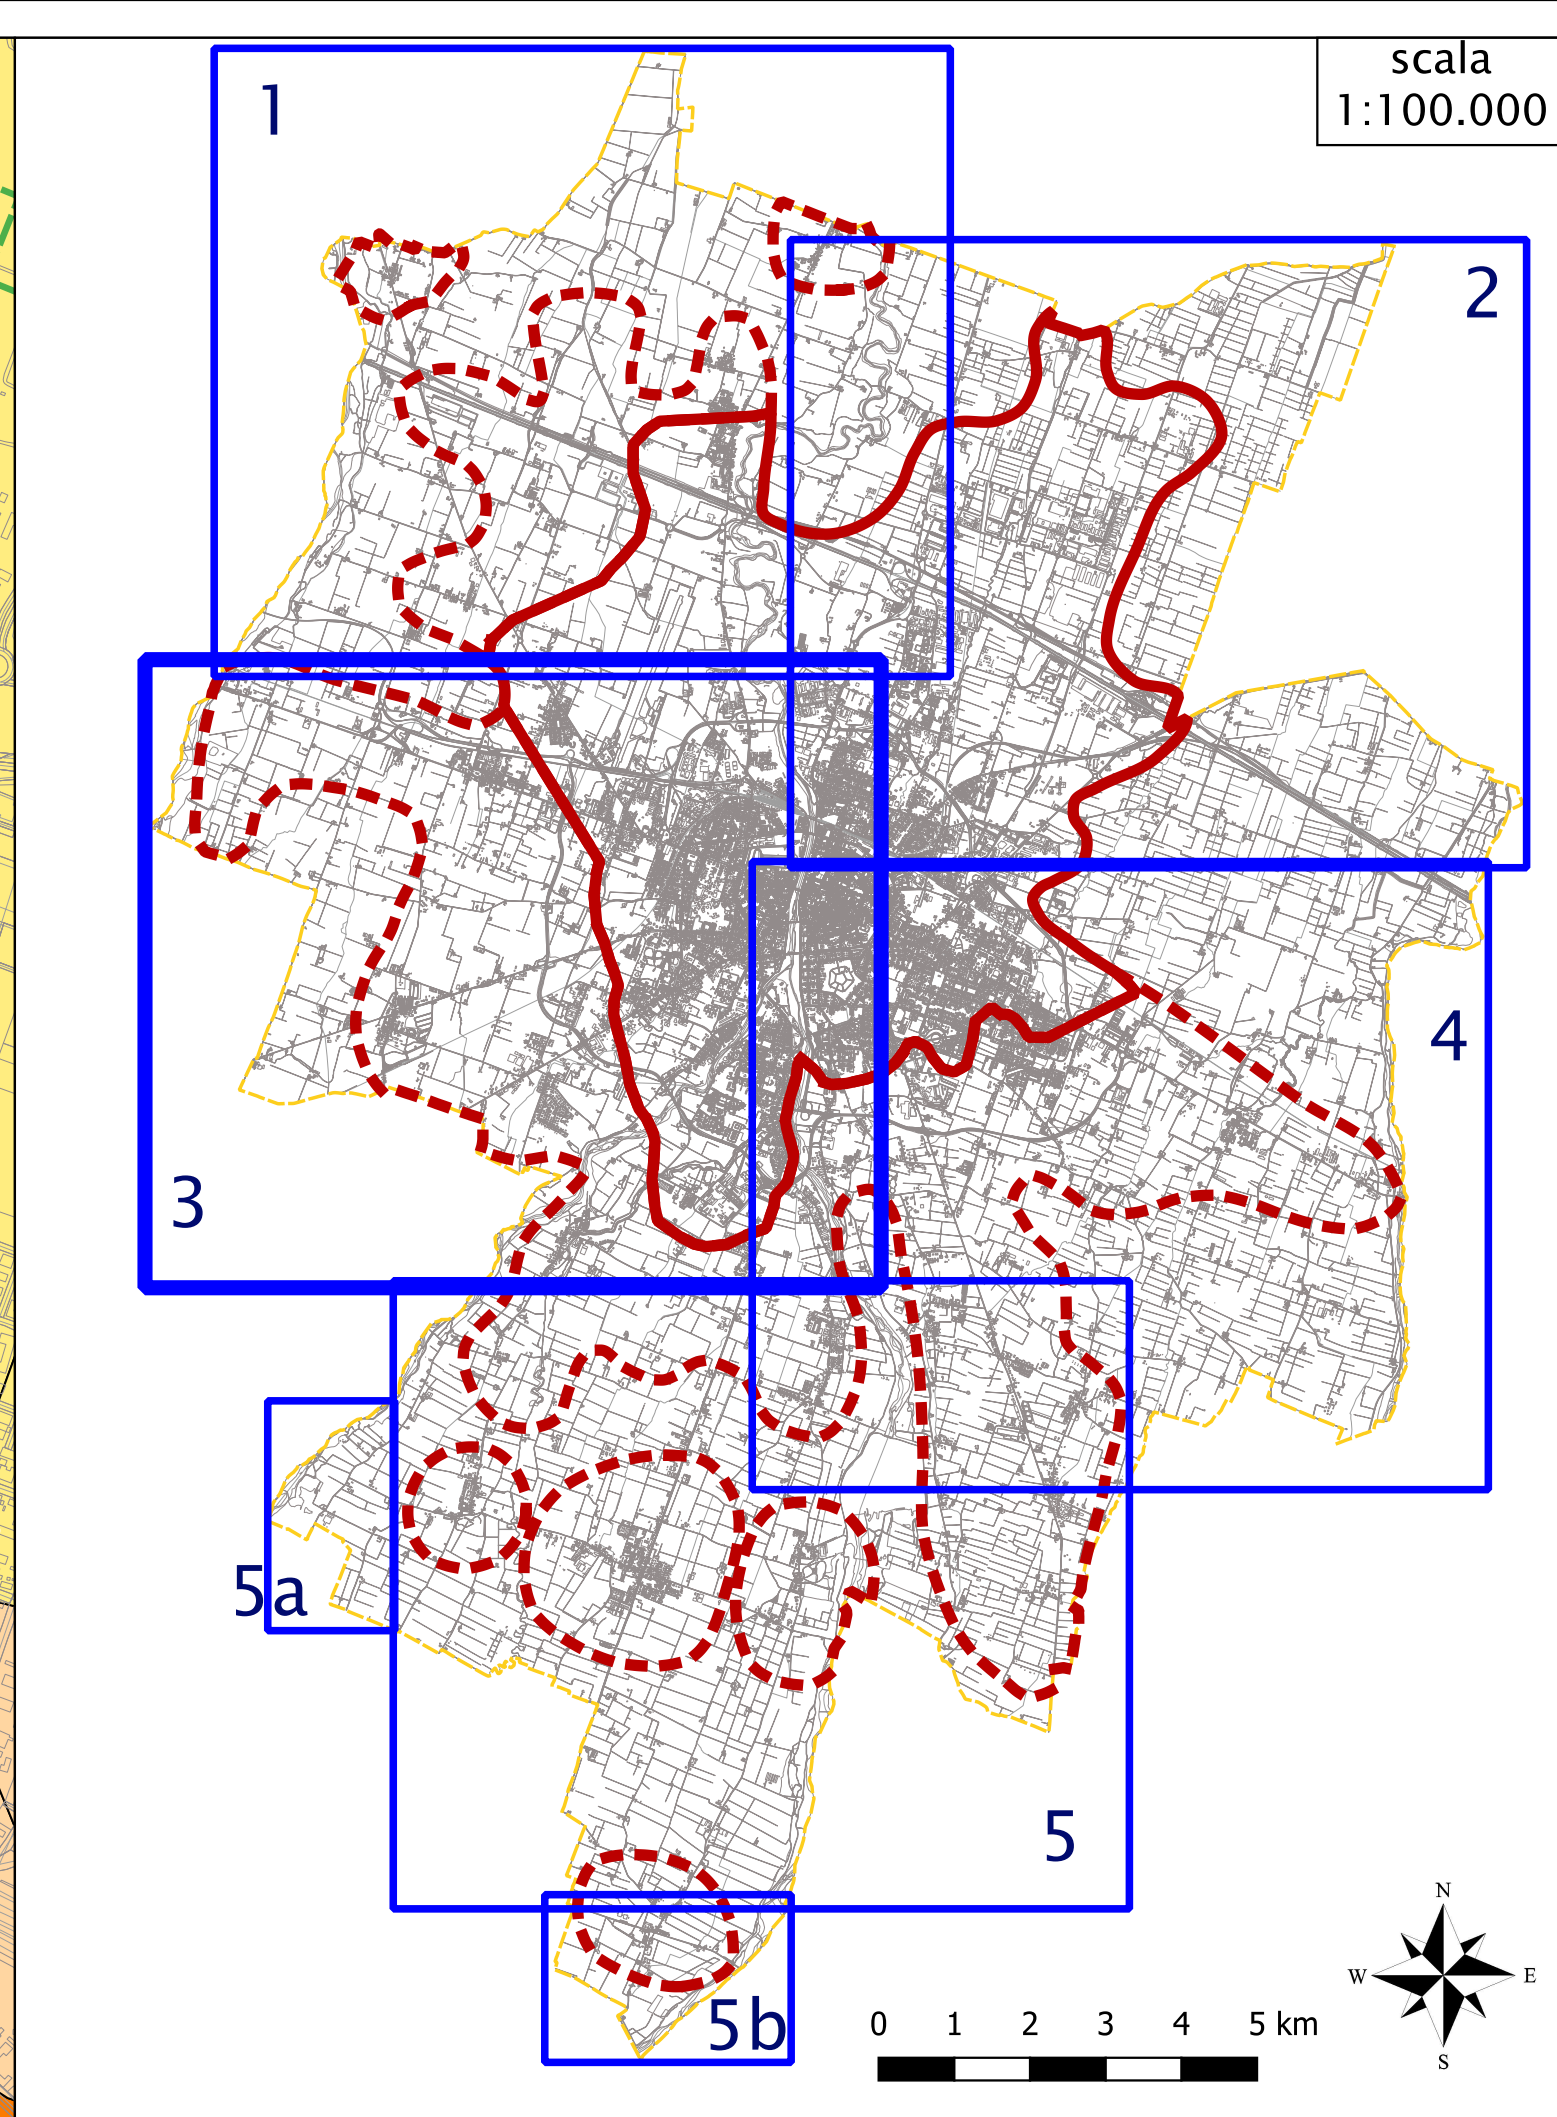


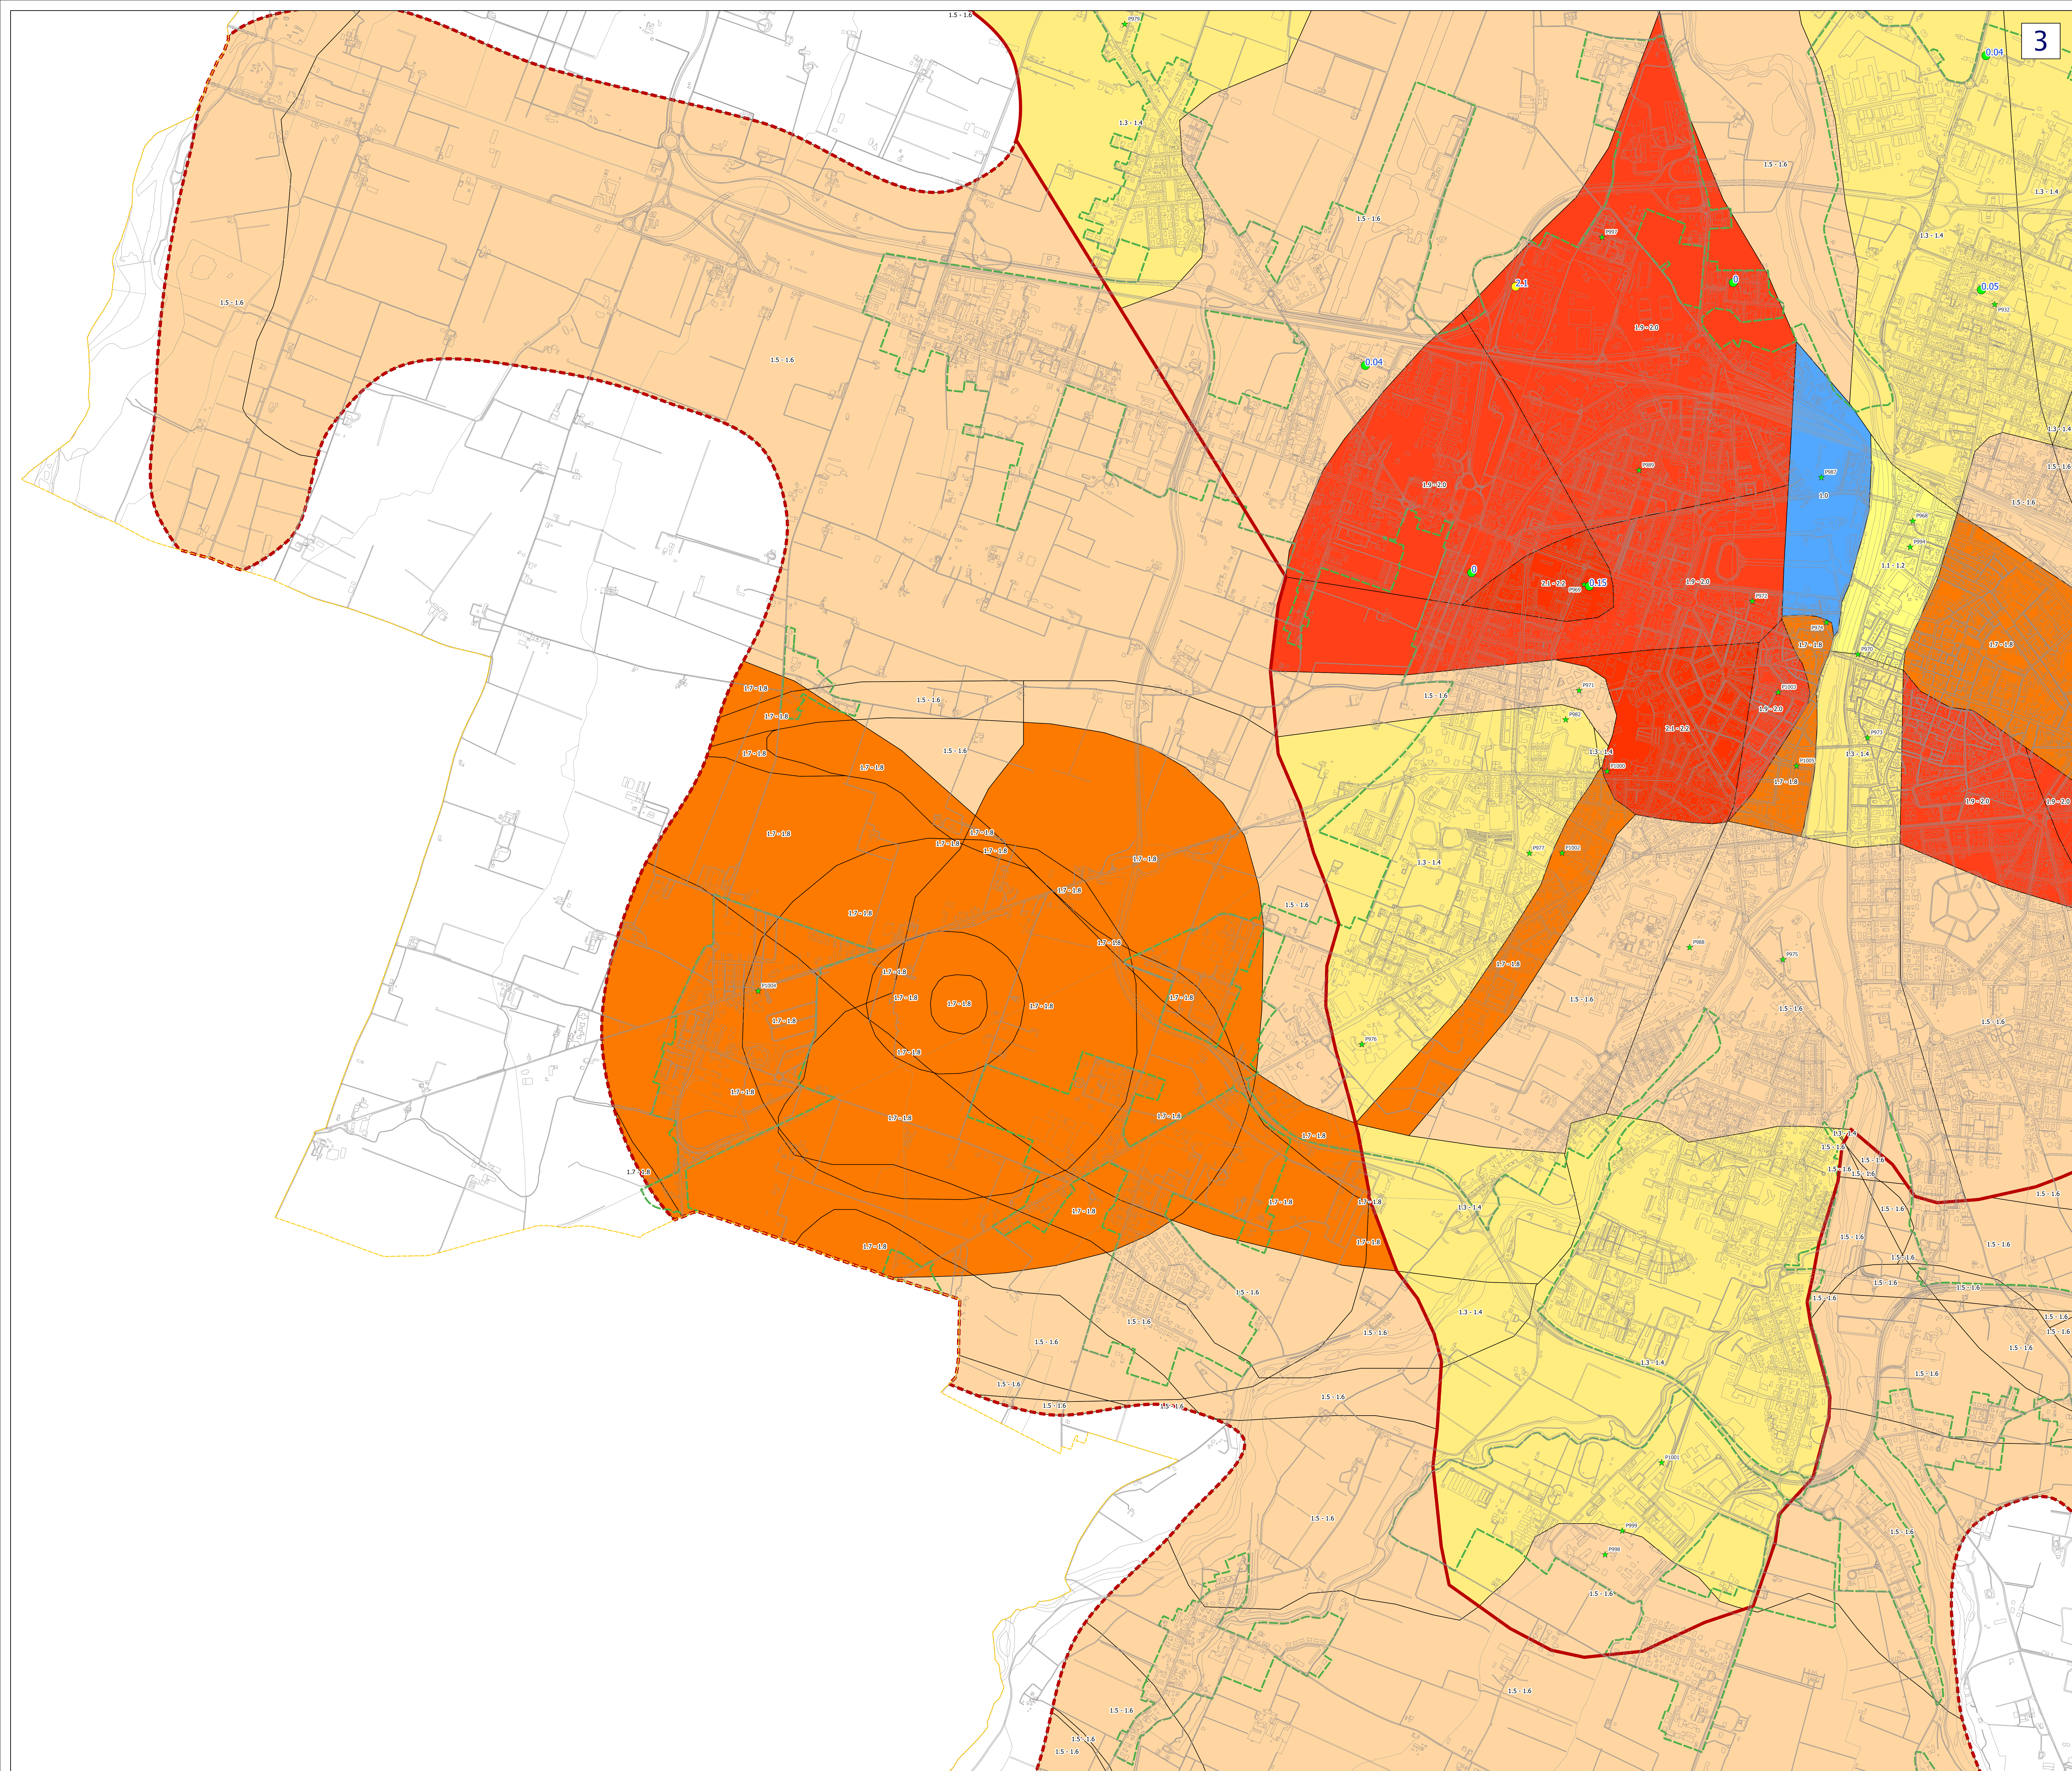

Legenda

Confini comunale

Aree oggetto di microzonazione sismica

di 2° livello

di 3° livello

Verticali RSL

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

FA, SA 0,1-0,5 s = 1,0
FA, SA 0,1-0,5 s = 1,1 - 1,2
FA, SA 0,1-0,5 s = 1,3 - 1,4
FA, SA 0,1-0,5 s = 1,5 - 1,6
FA, SA 0,1-0,5 s = 1,7 - 1,8
FA, SA 0,1-0,5 s = 1,9 - 2,0
FA, SA 0,1-0,5 s = 2,1 - 2,2

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

IL <= 2
2 < IL <= 5

0 0,5 1 km



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Tav. 6c – Carta di microzonazione sismica FA SA 0,1 – 0,5 s

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Parma



Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore Direzione tecnica Dott. Geol. Carlo Caleffi Dott. Geol. Francesco Cerutti Collaboratori Dott. Geol. Andrea Conti Dott. Geol. Alessandro Ferrari	Data Aprile 2023 MS3
---------------------------	---	---------------------------------------