
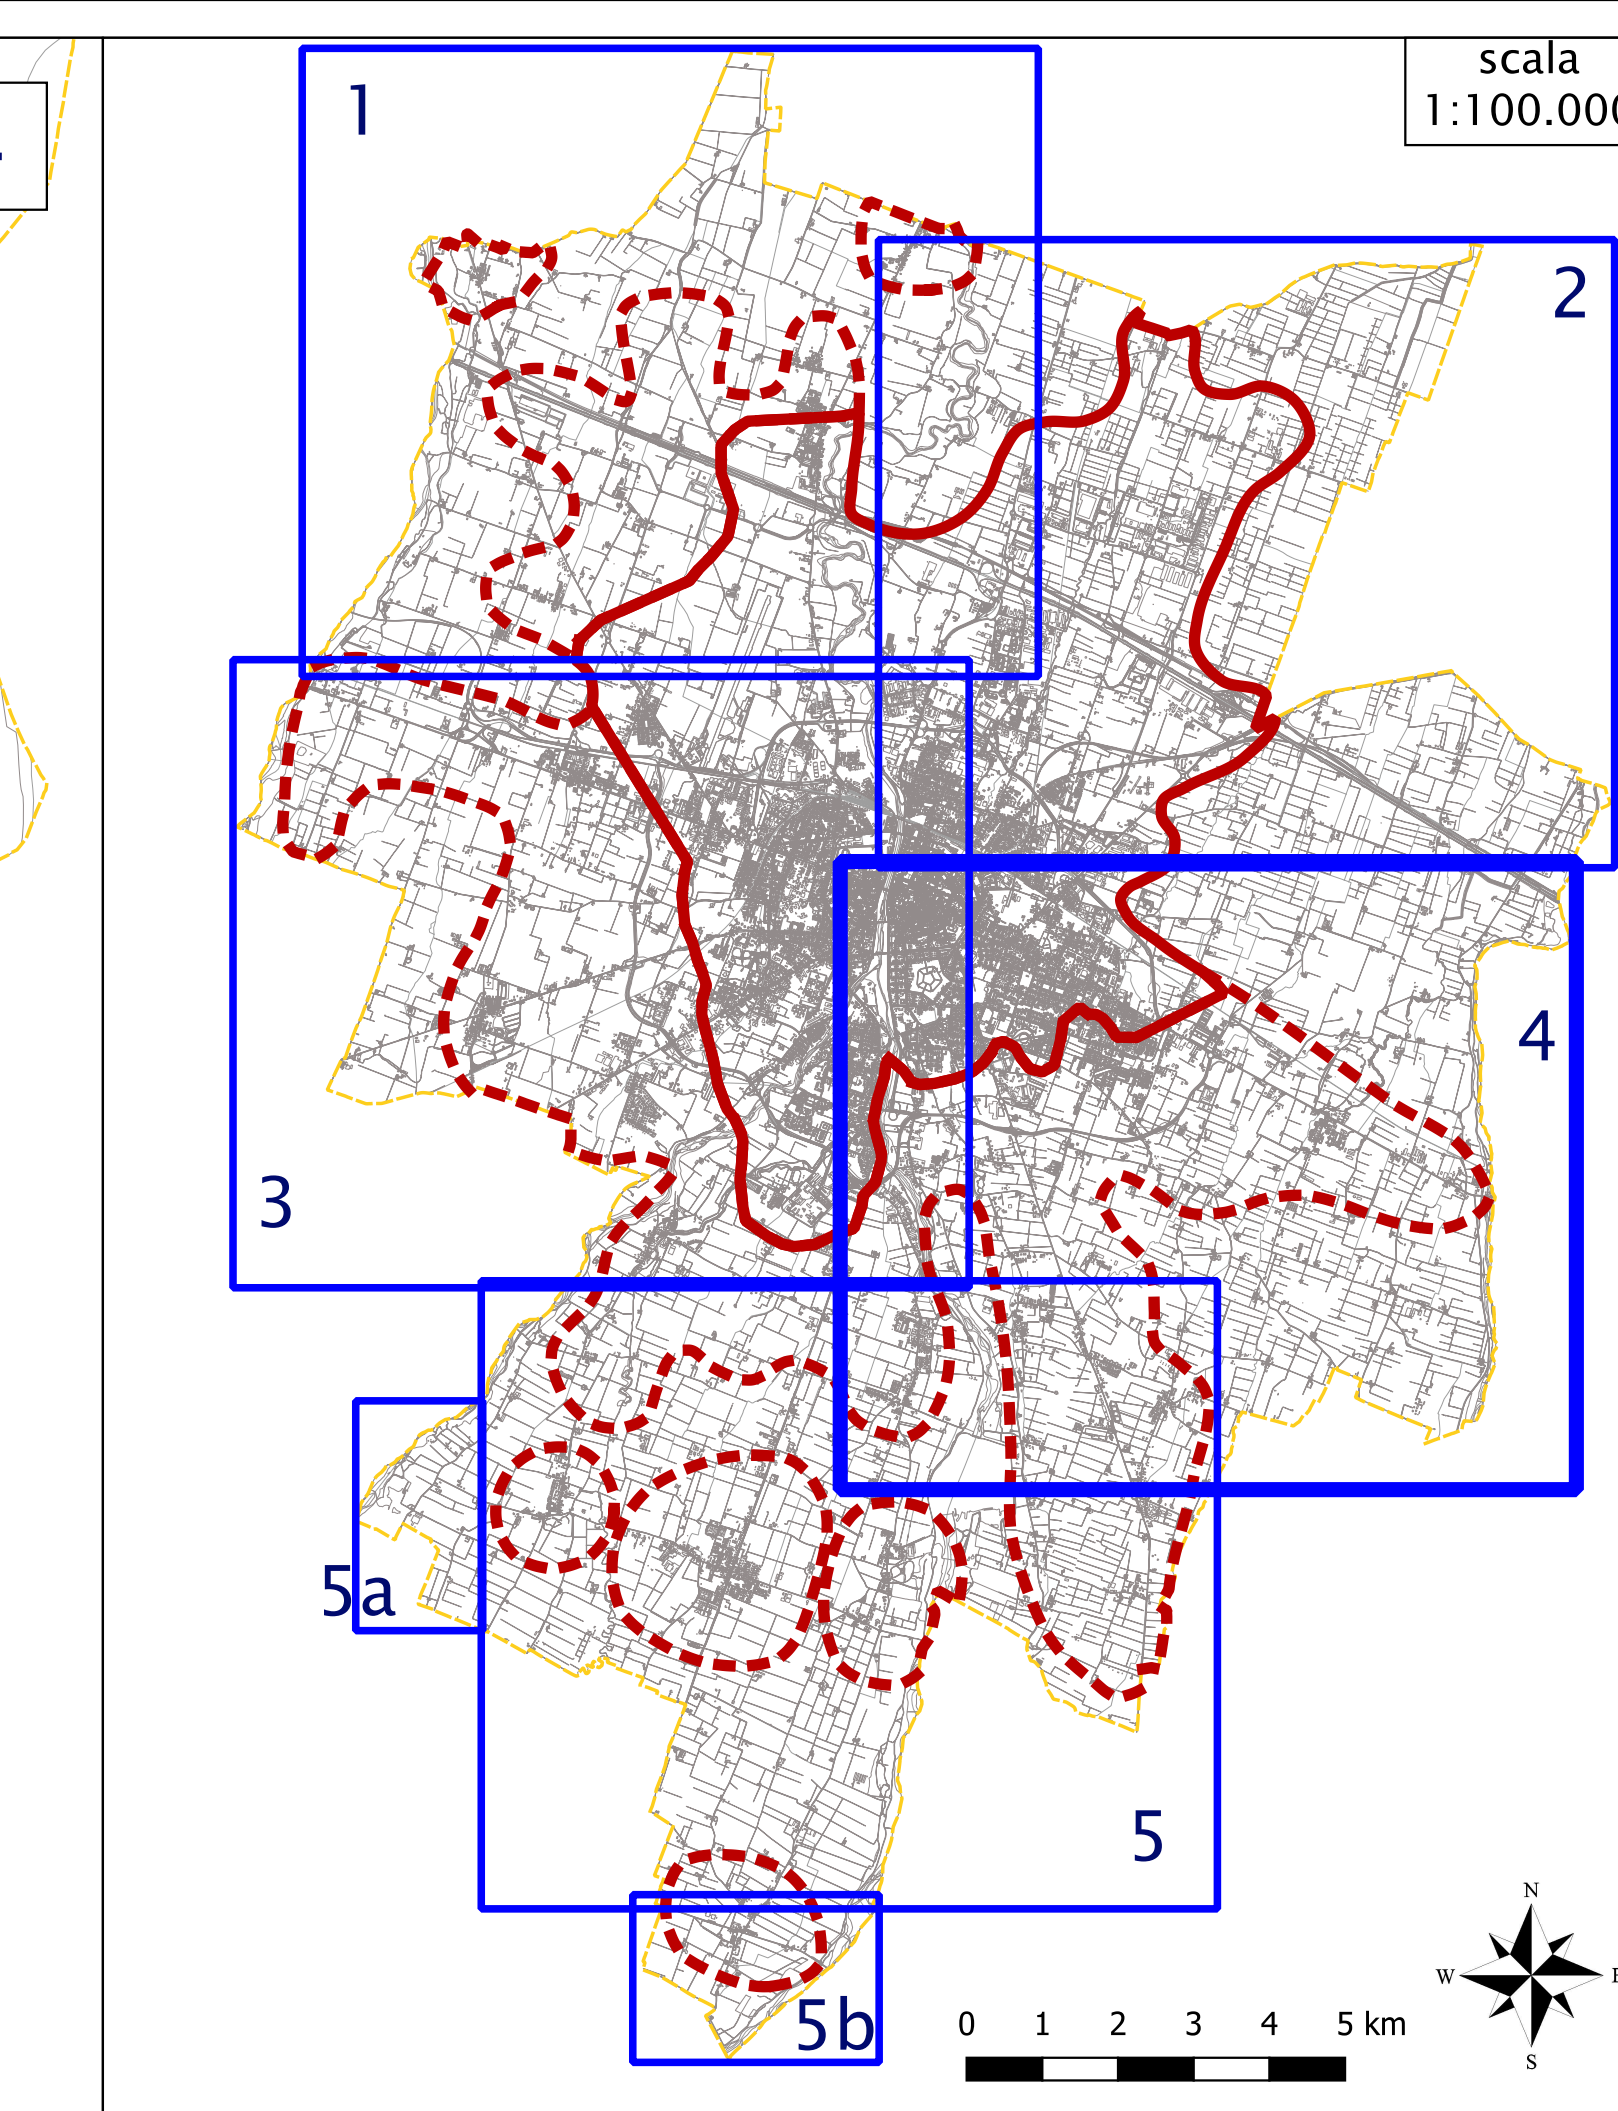


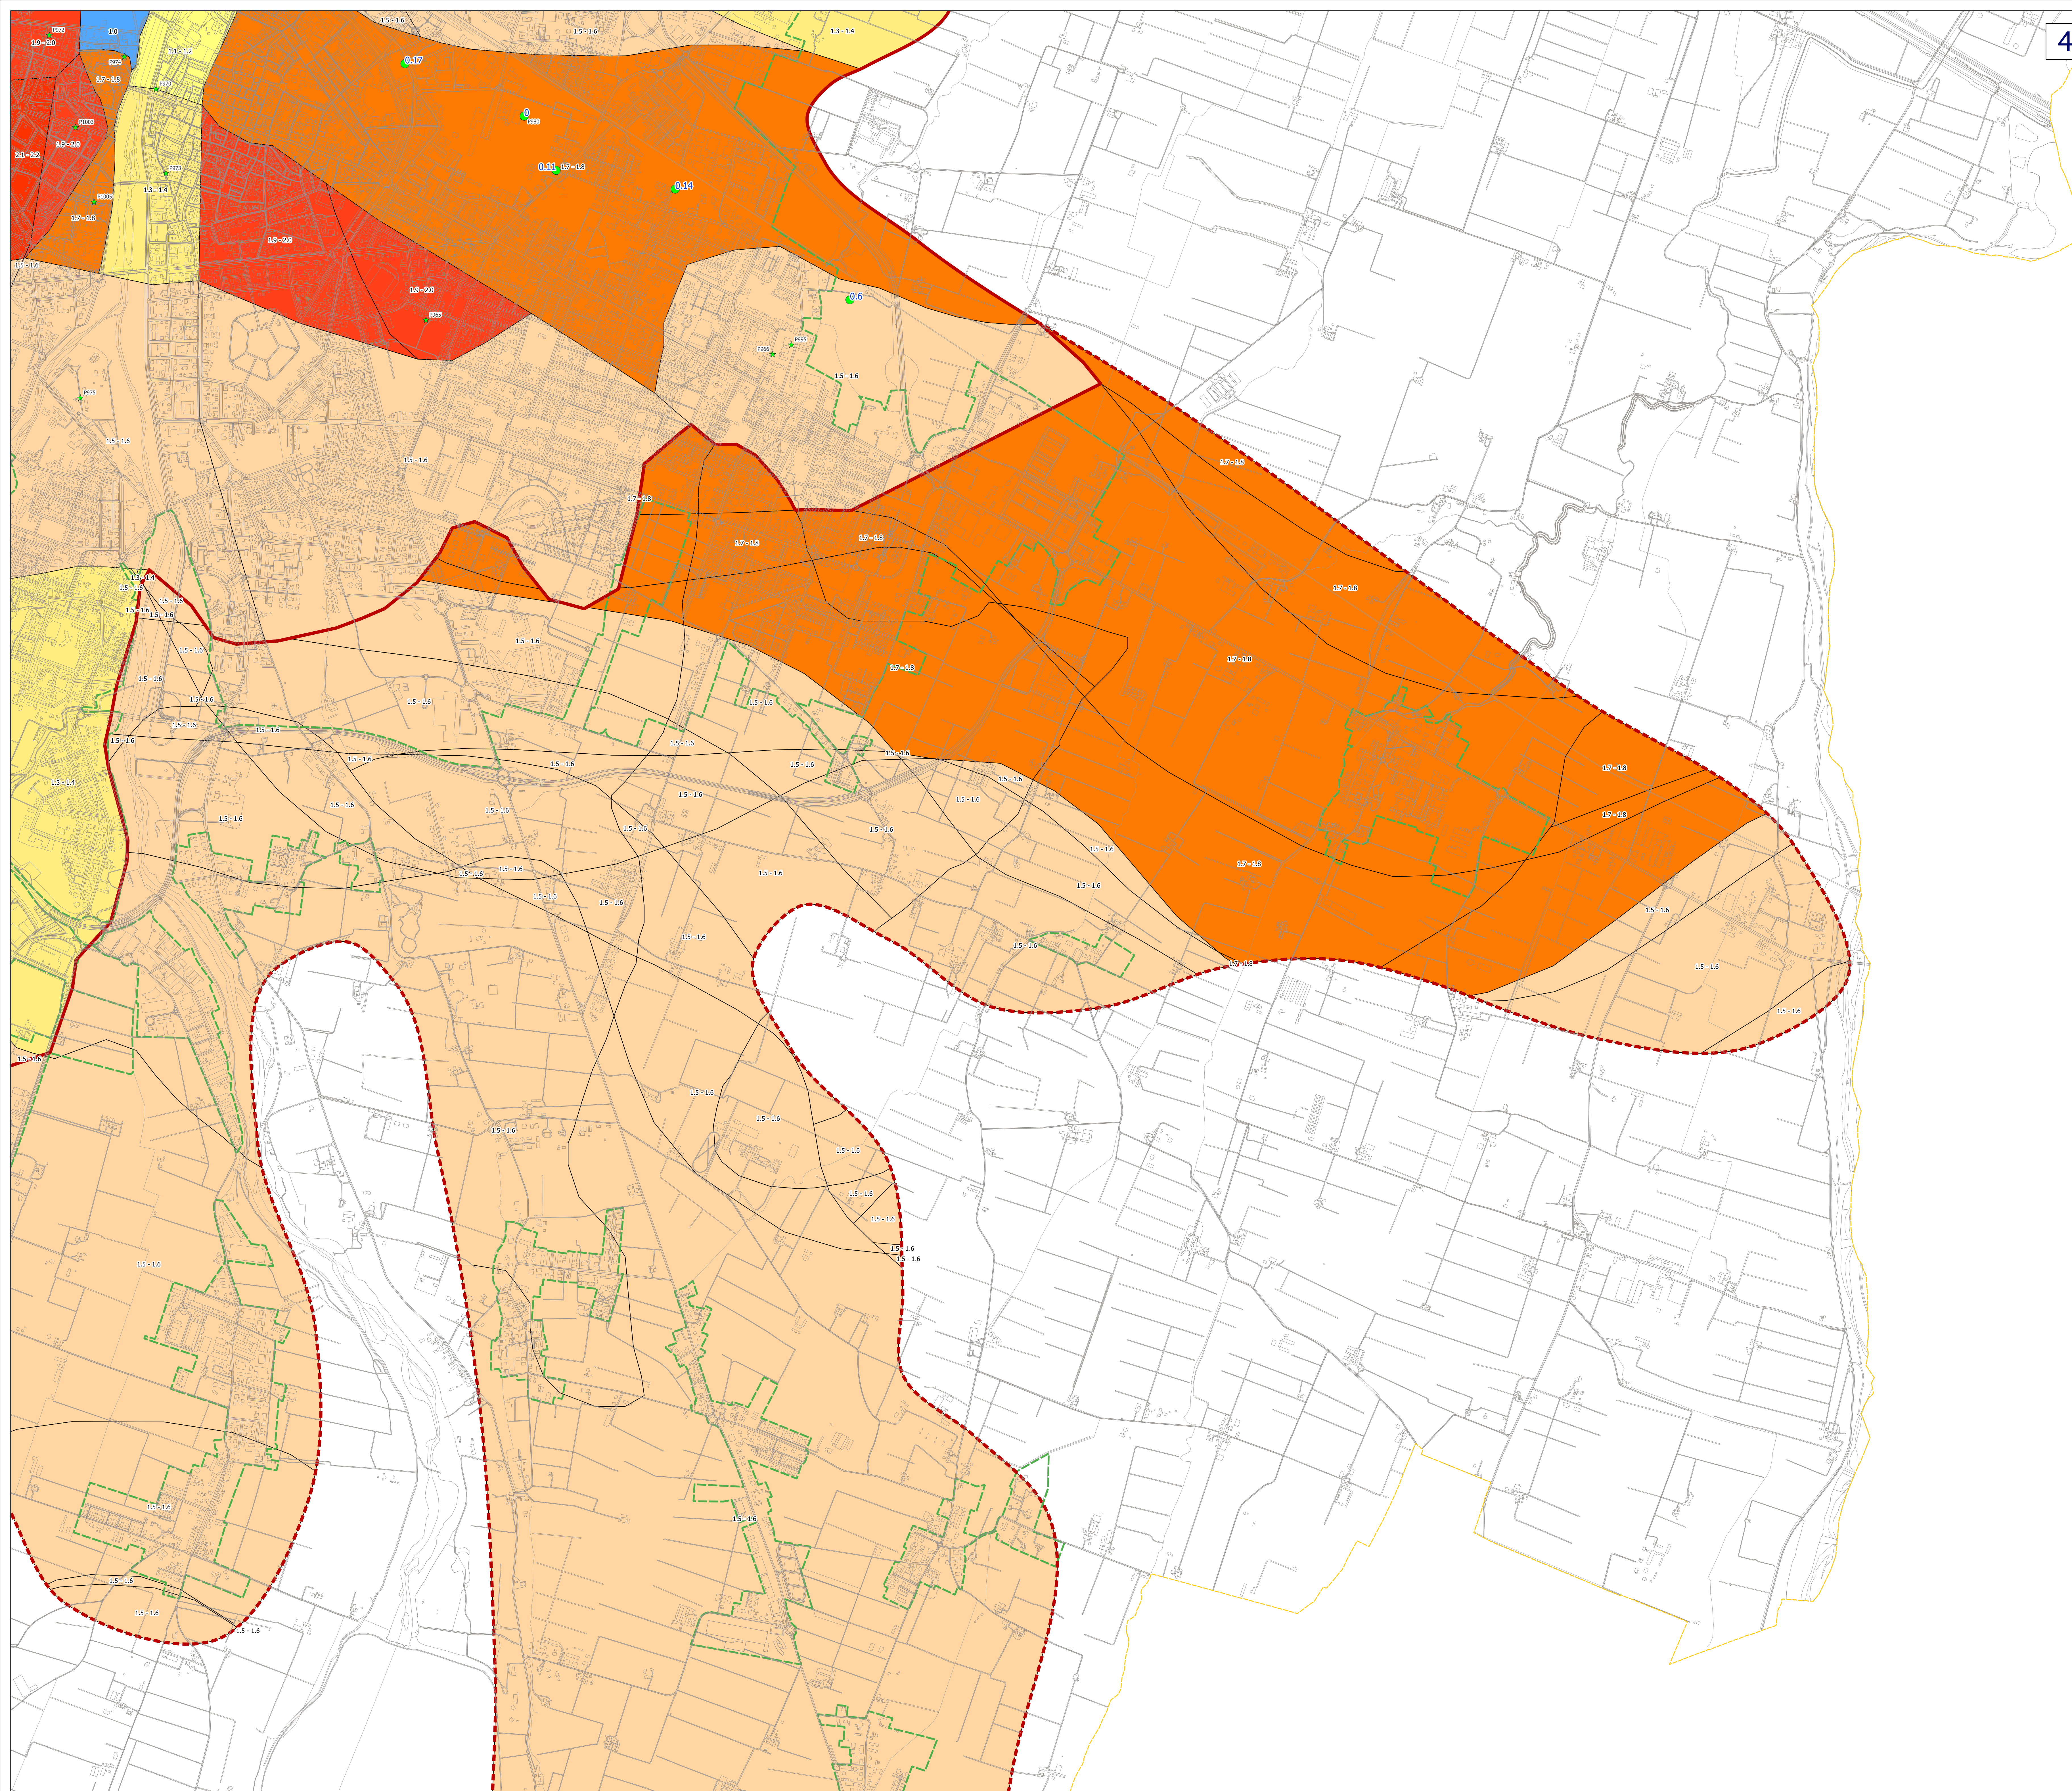

Legenda

Confini comunali

Aree oggetto di microzonazione sismica

- di 2° livello
- di 3° livello
- Verticali RSL

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.0
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.1 - 1.2
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.3 - 1.4
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.5 - 1.6
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.7 - 1.8
- FA, SA 0.1-0.5 s = 1.9 - 2.0
- FA, SA 0.1-0.5 s = 2.1 - 2.2

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

- IL <= 2

0 0.5 1 km

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA
Tav. 6d – Carta di microzonazione
sismica FA $SA_{0.1-0.5s}$
scala 1:10.000
Regione Emilia-Romagna
Comune di Parma

Regione Emilia-Romagna

Soggetto realizzatore
EN GEO S.p.A.
www.engeo.it
Direzione tecnica
Dott. Geol. Carlo Caleffi
Dott. Geol. Francesco Cerutti
Collaboratori
Dott. Geol. Andrea Conti
Dott. Geol. Alessandro Ferrari

Data
Aprile 2023

MS3