
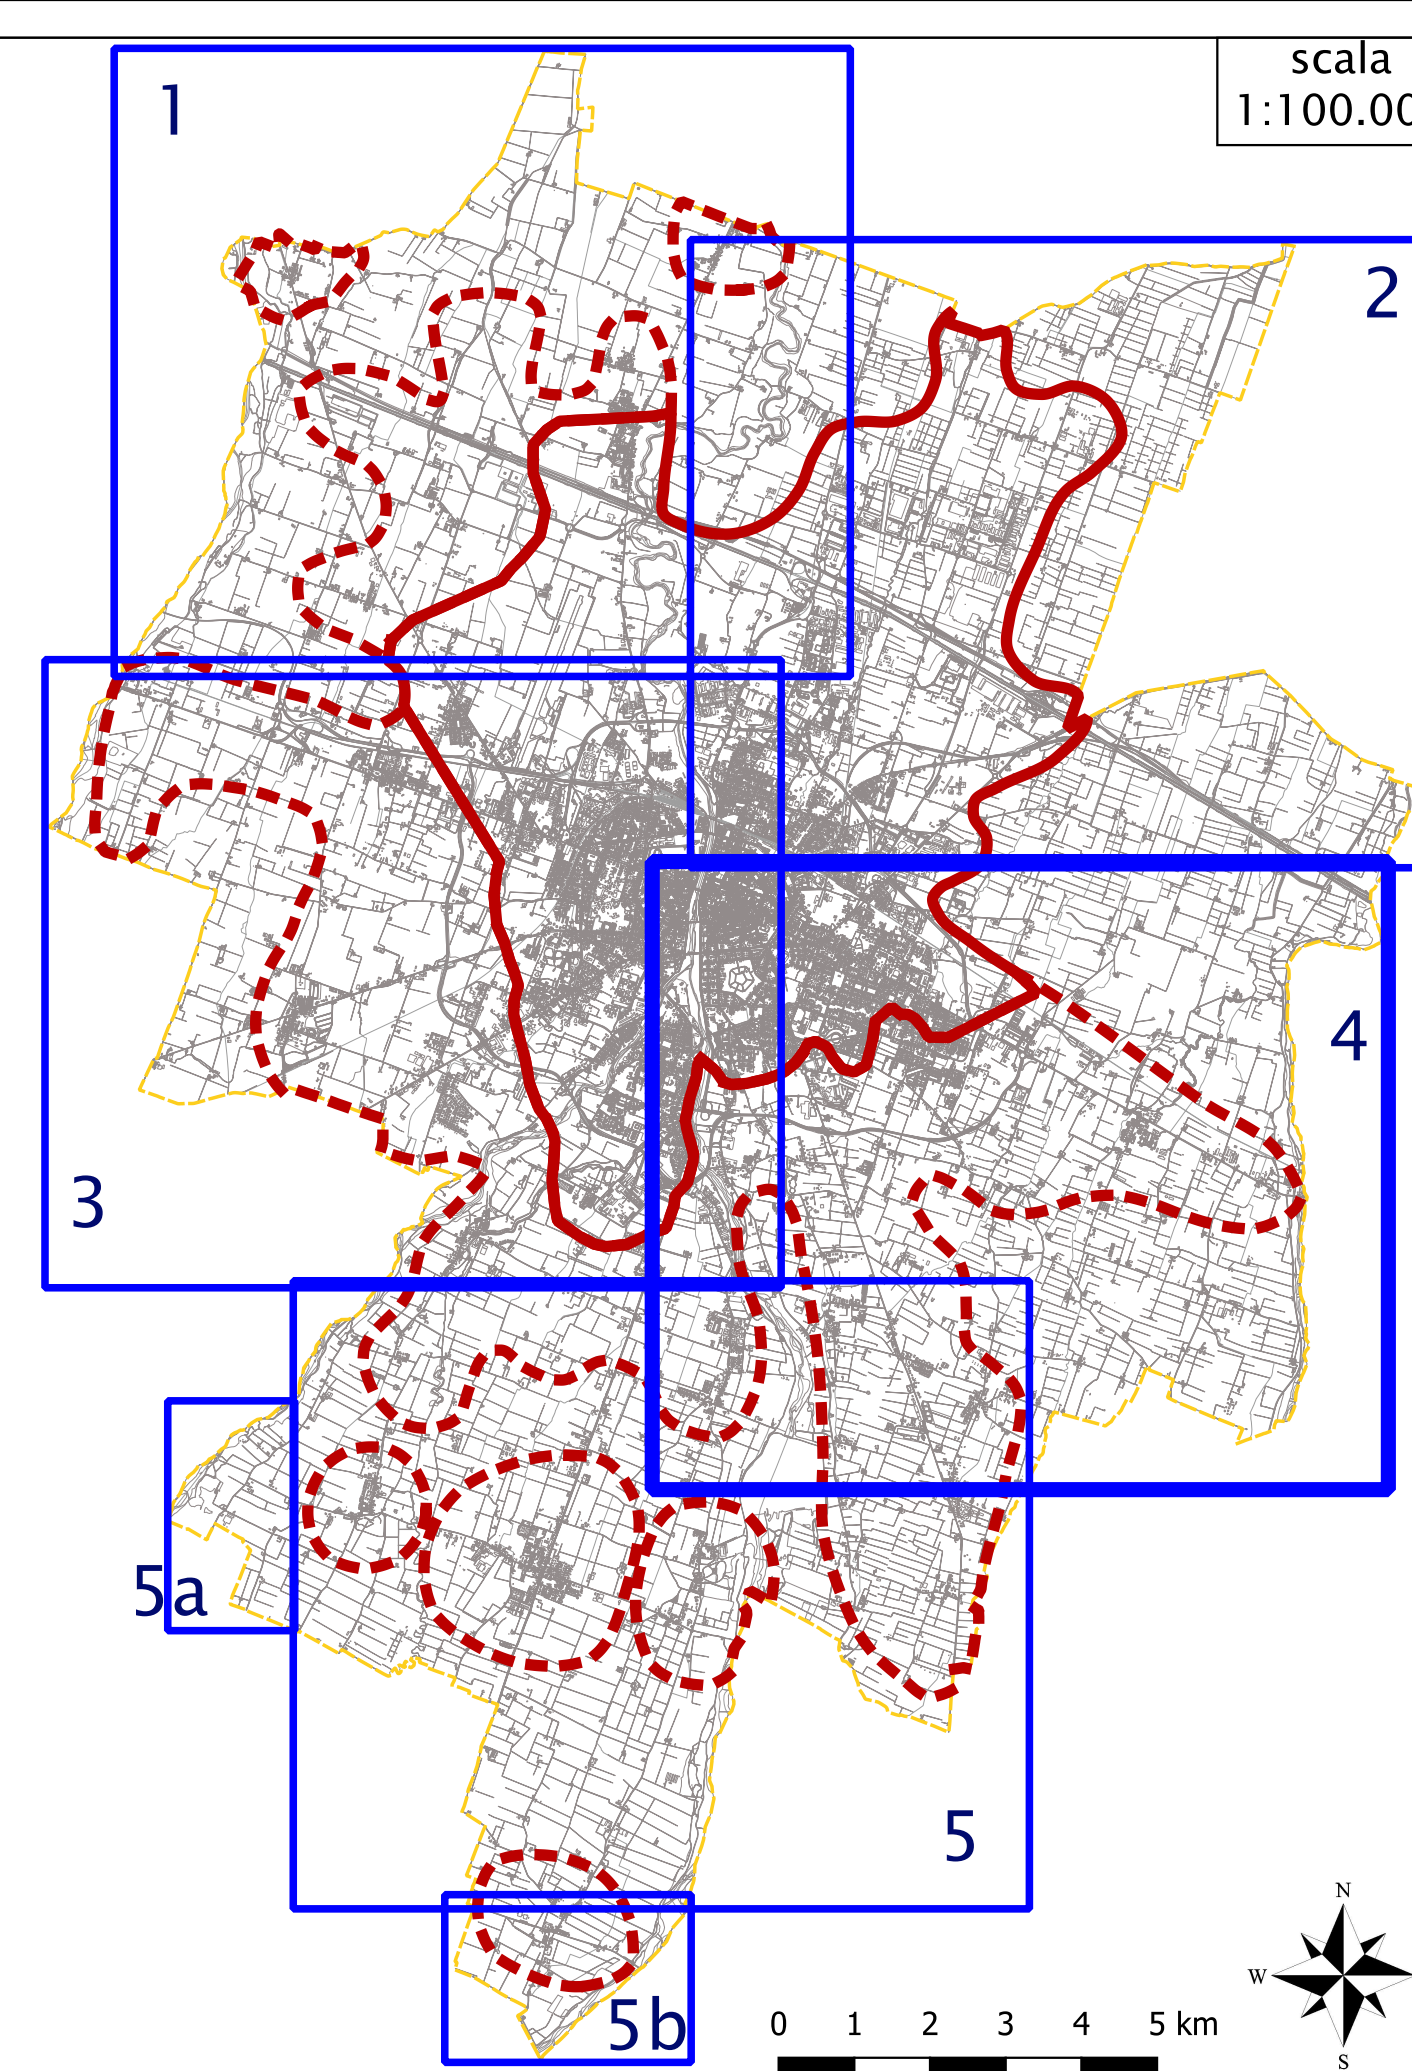


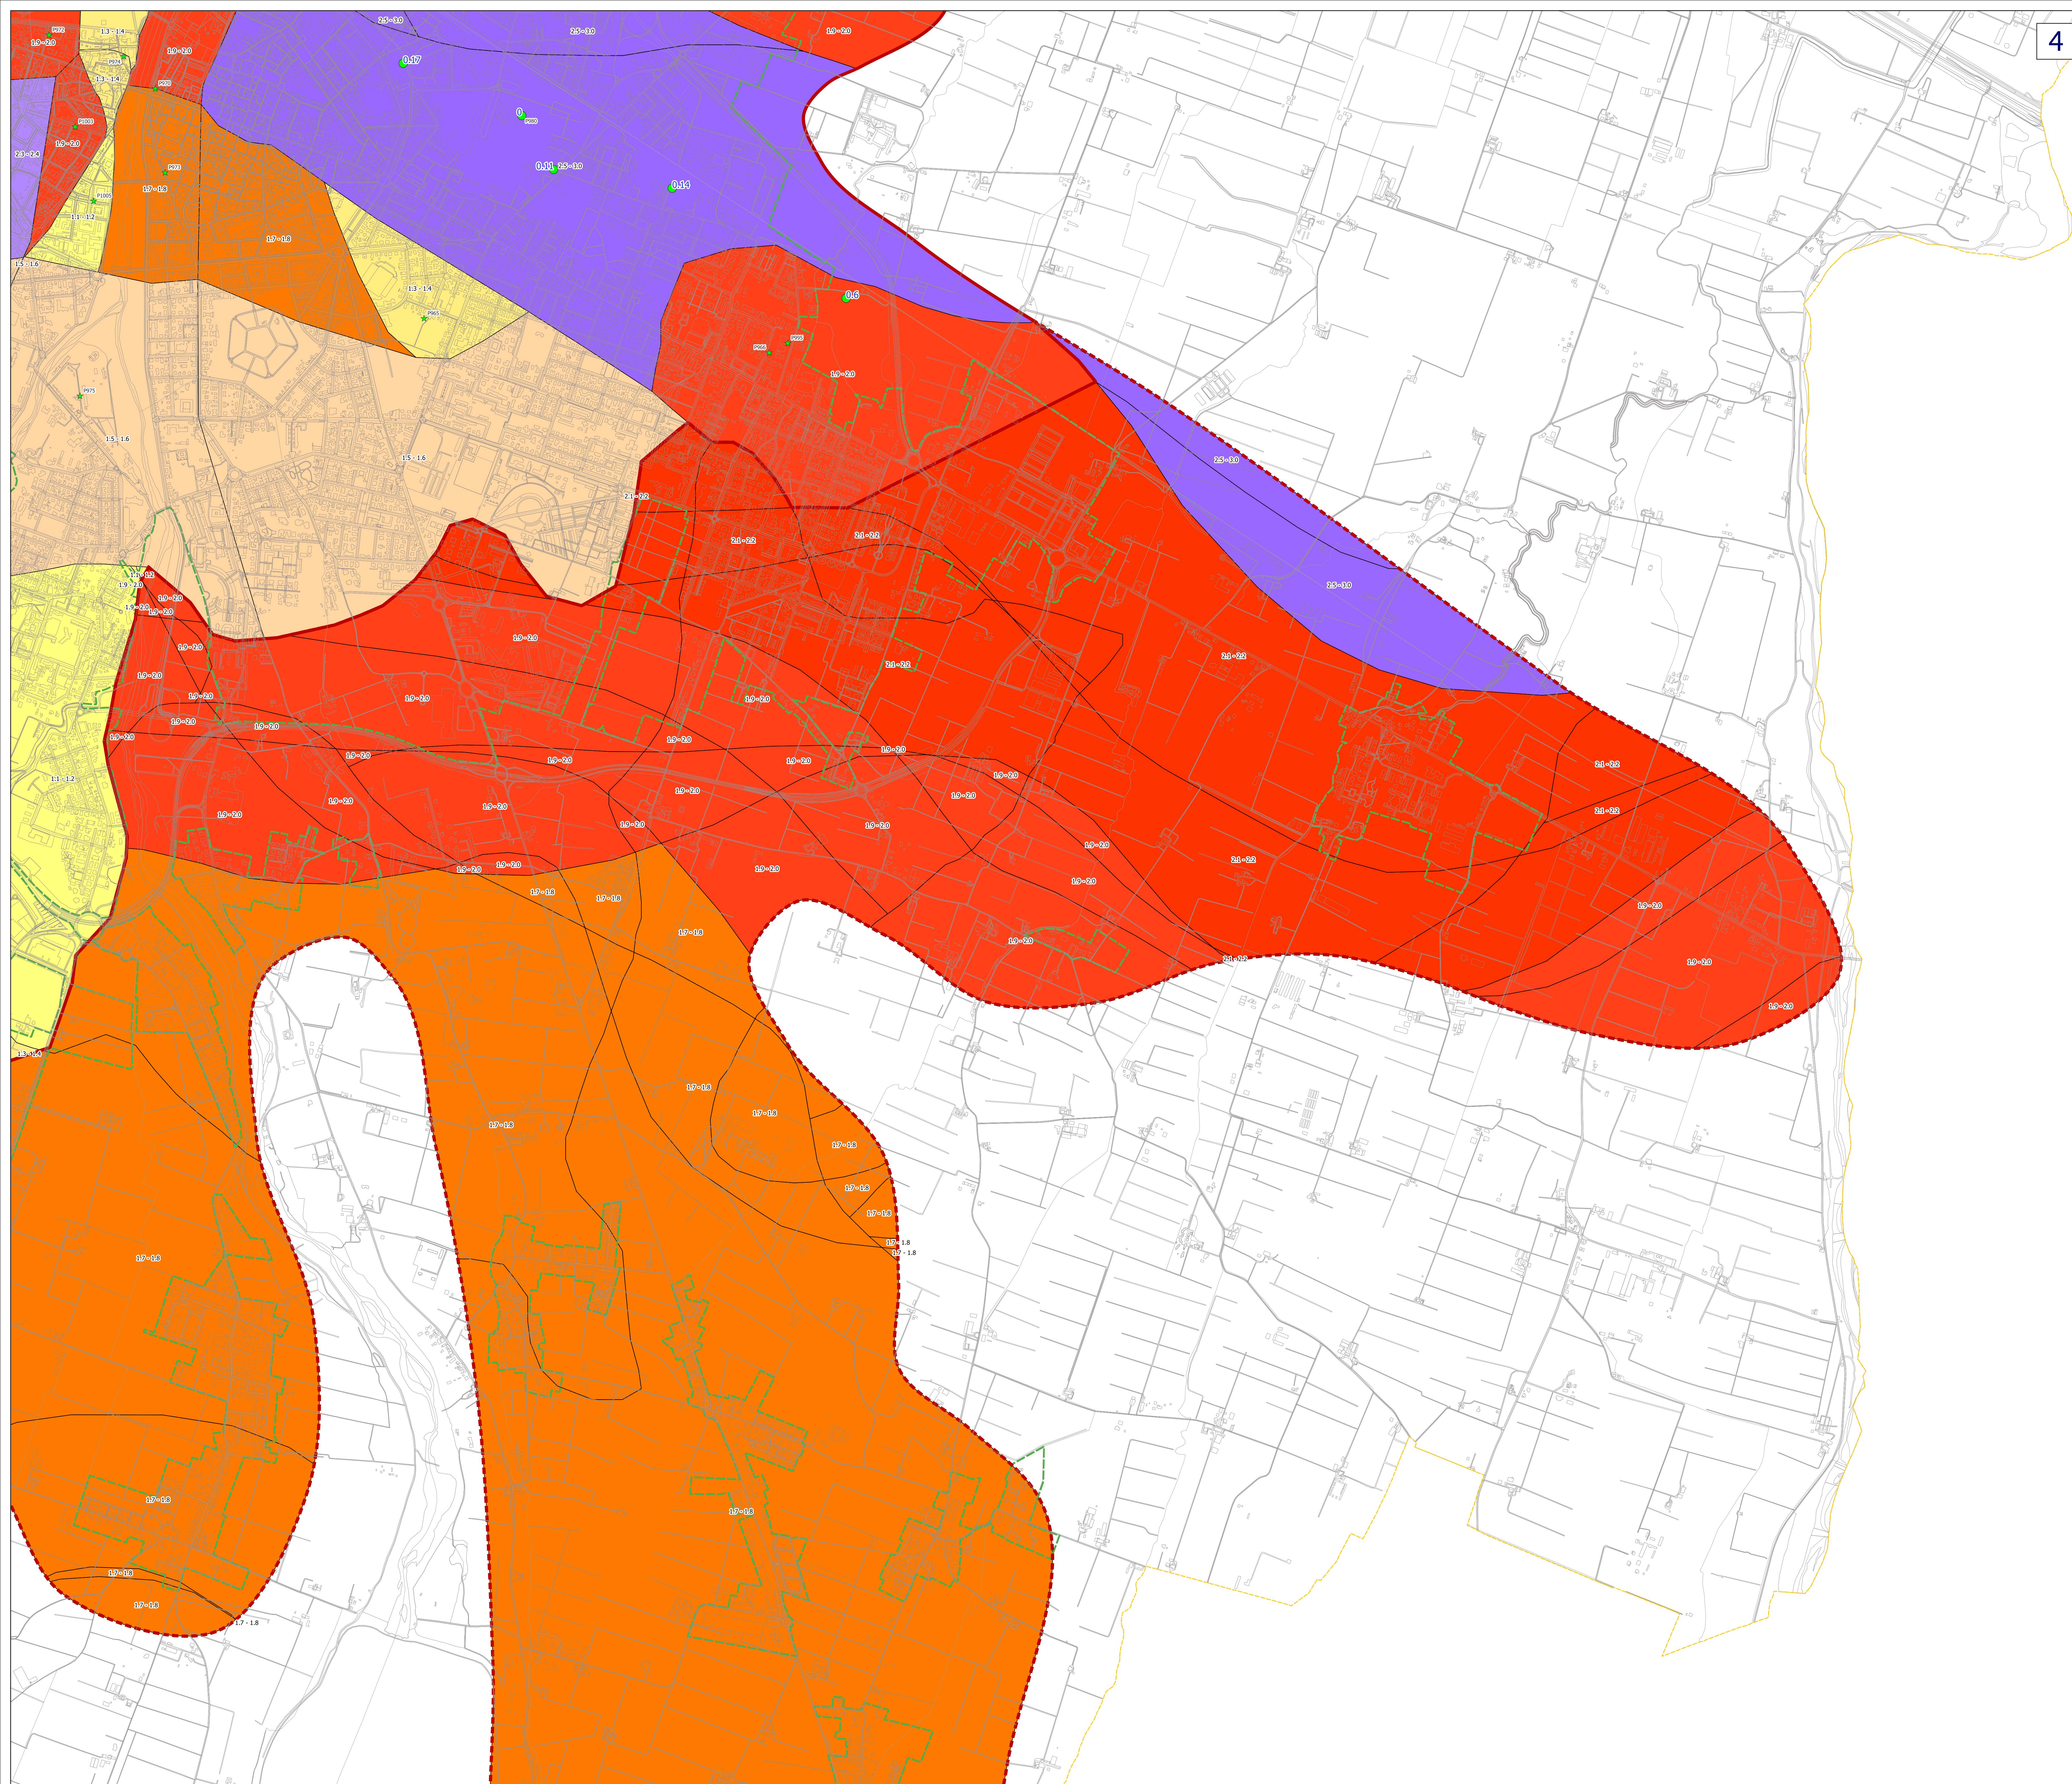

Legenda

Confini comunali

Aree oggetto di microzonazione sismica

di 2° livello

di 3° livello

Verticali RSL


Zone stabili suscettibili di amplificazione locali

- FA, SA 0.4-0.8 s = 1.1 - 1.2
- FA, SA 0.4-0.8 s = 1.3 - 1.4
- FA, SA 0.4-0.8 s = 1.5 - 1.6
- FA, SA 0.4-0.8 s = 1.7 - 1.8
- FA, SA 0.4-0.8 s = 1.9 - 2.0
- FA, SA 0.4-0.8 s = 2.1 - 2.2
- FA, SA 0.4-0.8 s = 2.3 - 2.4
- FA, SA 0.4-0.8 s = 2.5 - 3.0

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

IL <= 2

0 0.5 1 km



Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Tav. 7d – Carta di microzonazione

sismica FA SA 0.4 - 0.8 s

scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Parma



Regione Emilia-Romagna	Soggetto realizzatore Direzione tecnica Dott. Geol. Carlo Caleffi Dott. Geol. Francesco Cerutti Collaboratori Dott. Geol. Andrea Conti Dott. Geol. Alessandro Ferrari	Data Aprile 2023
---------------------------	---	---------------------

MS3