
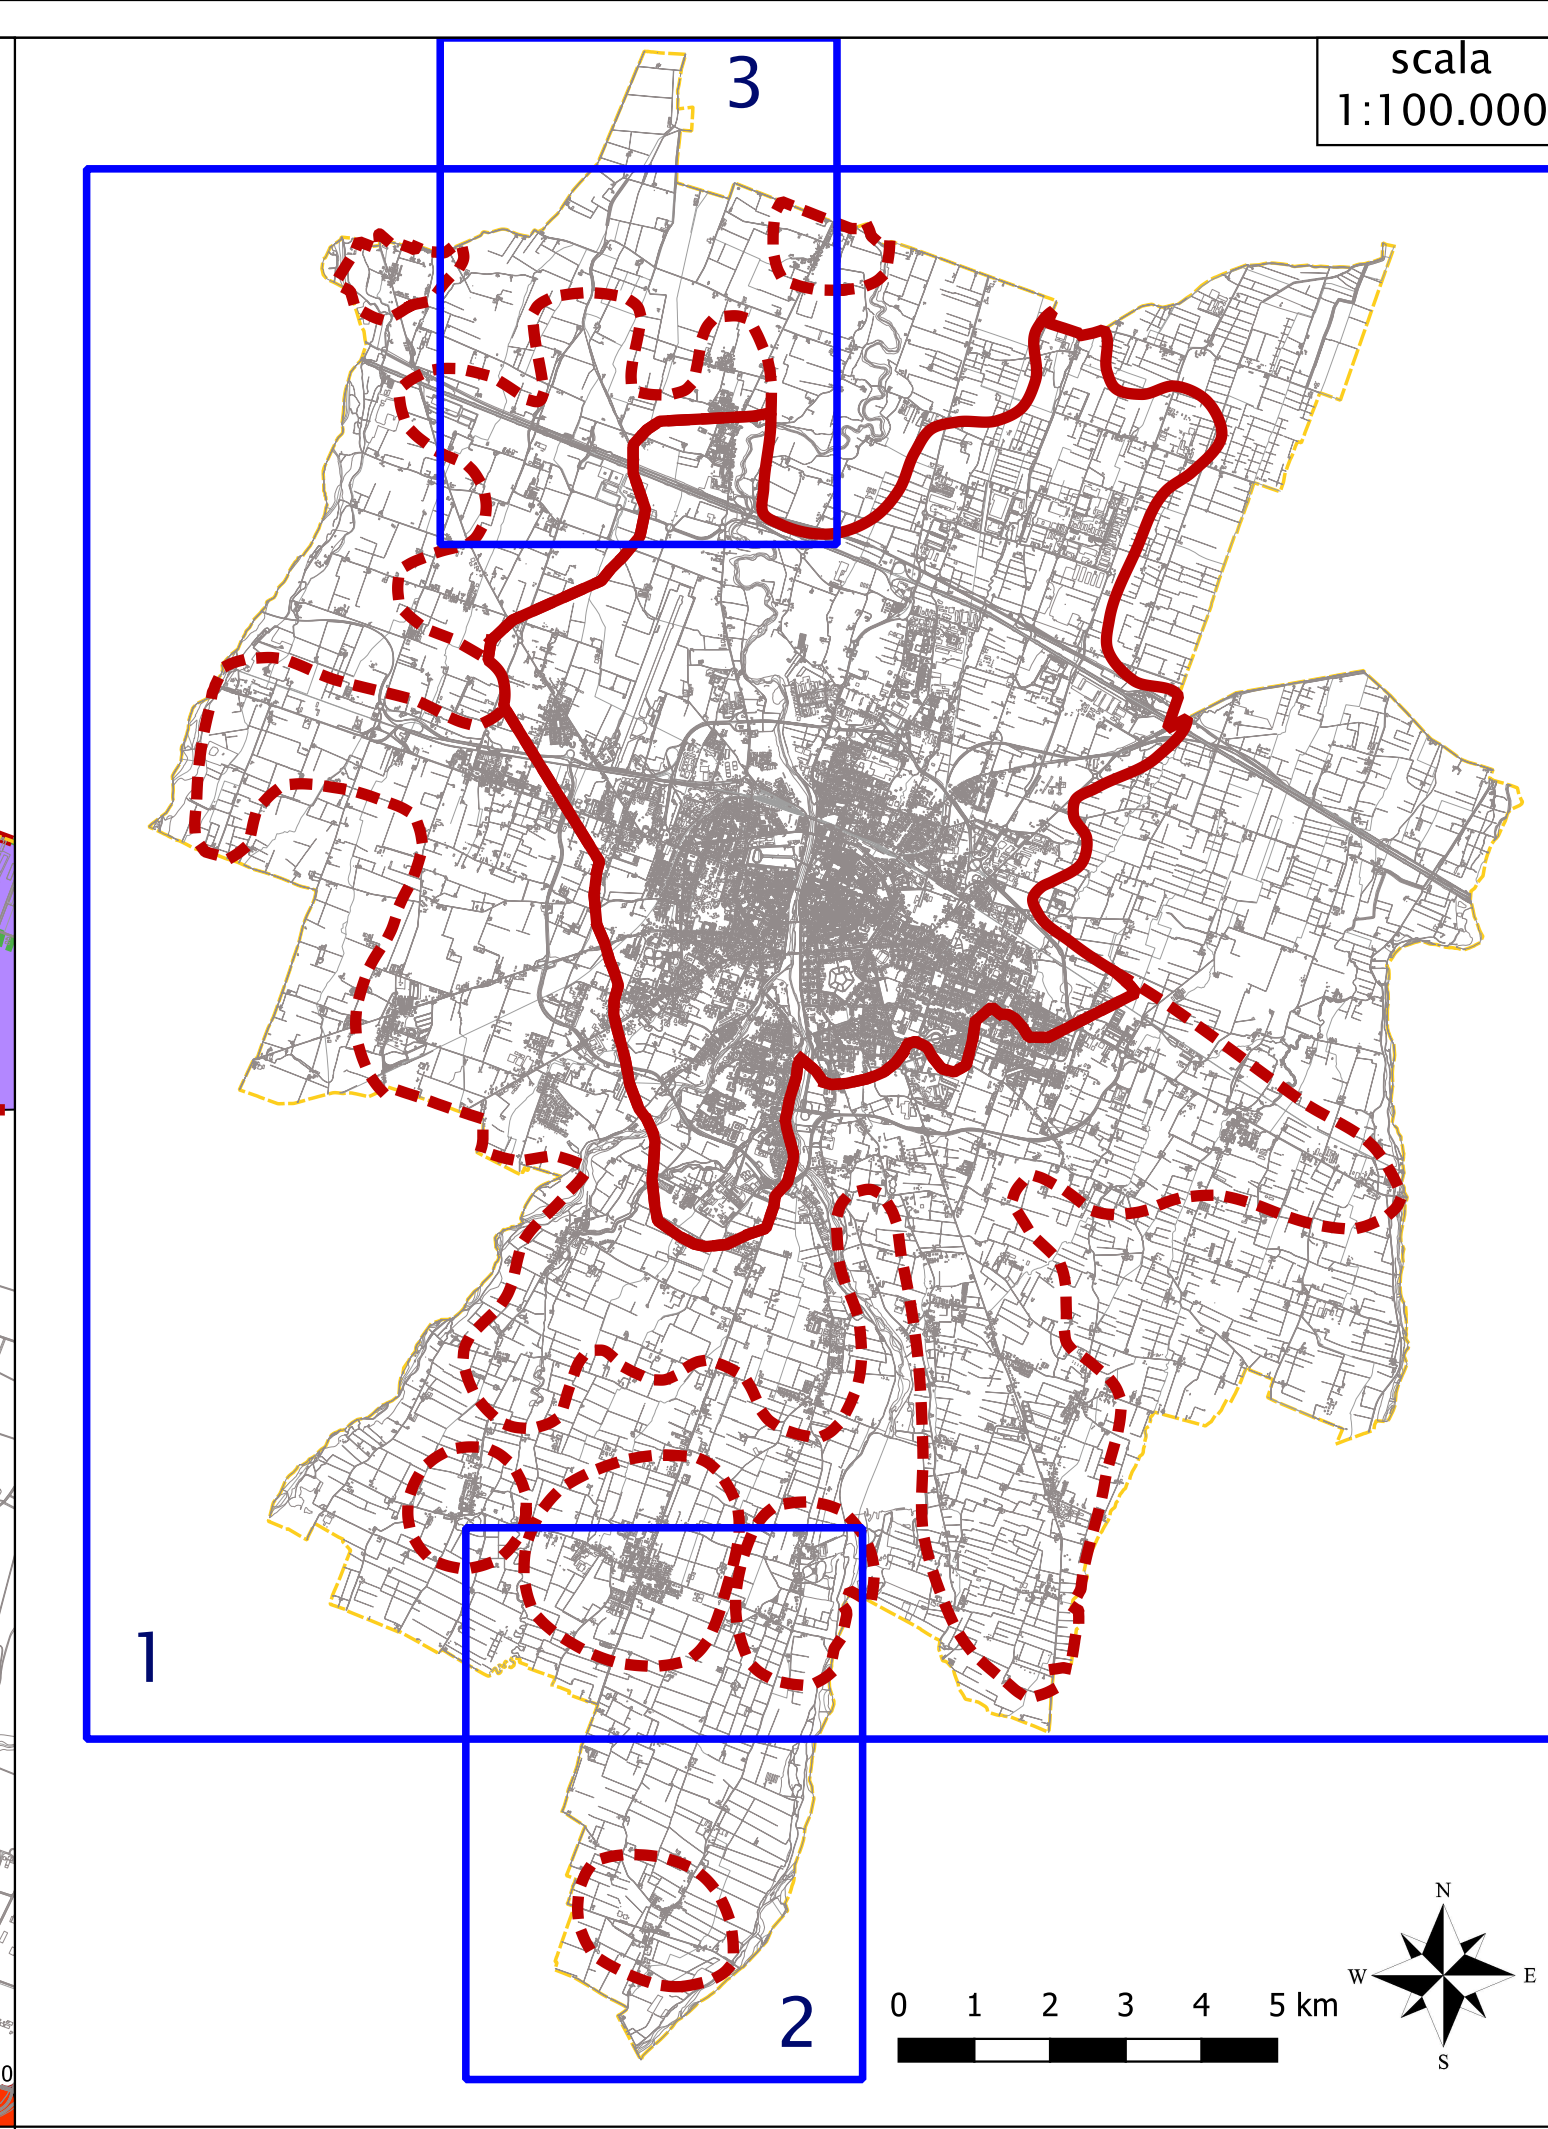
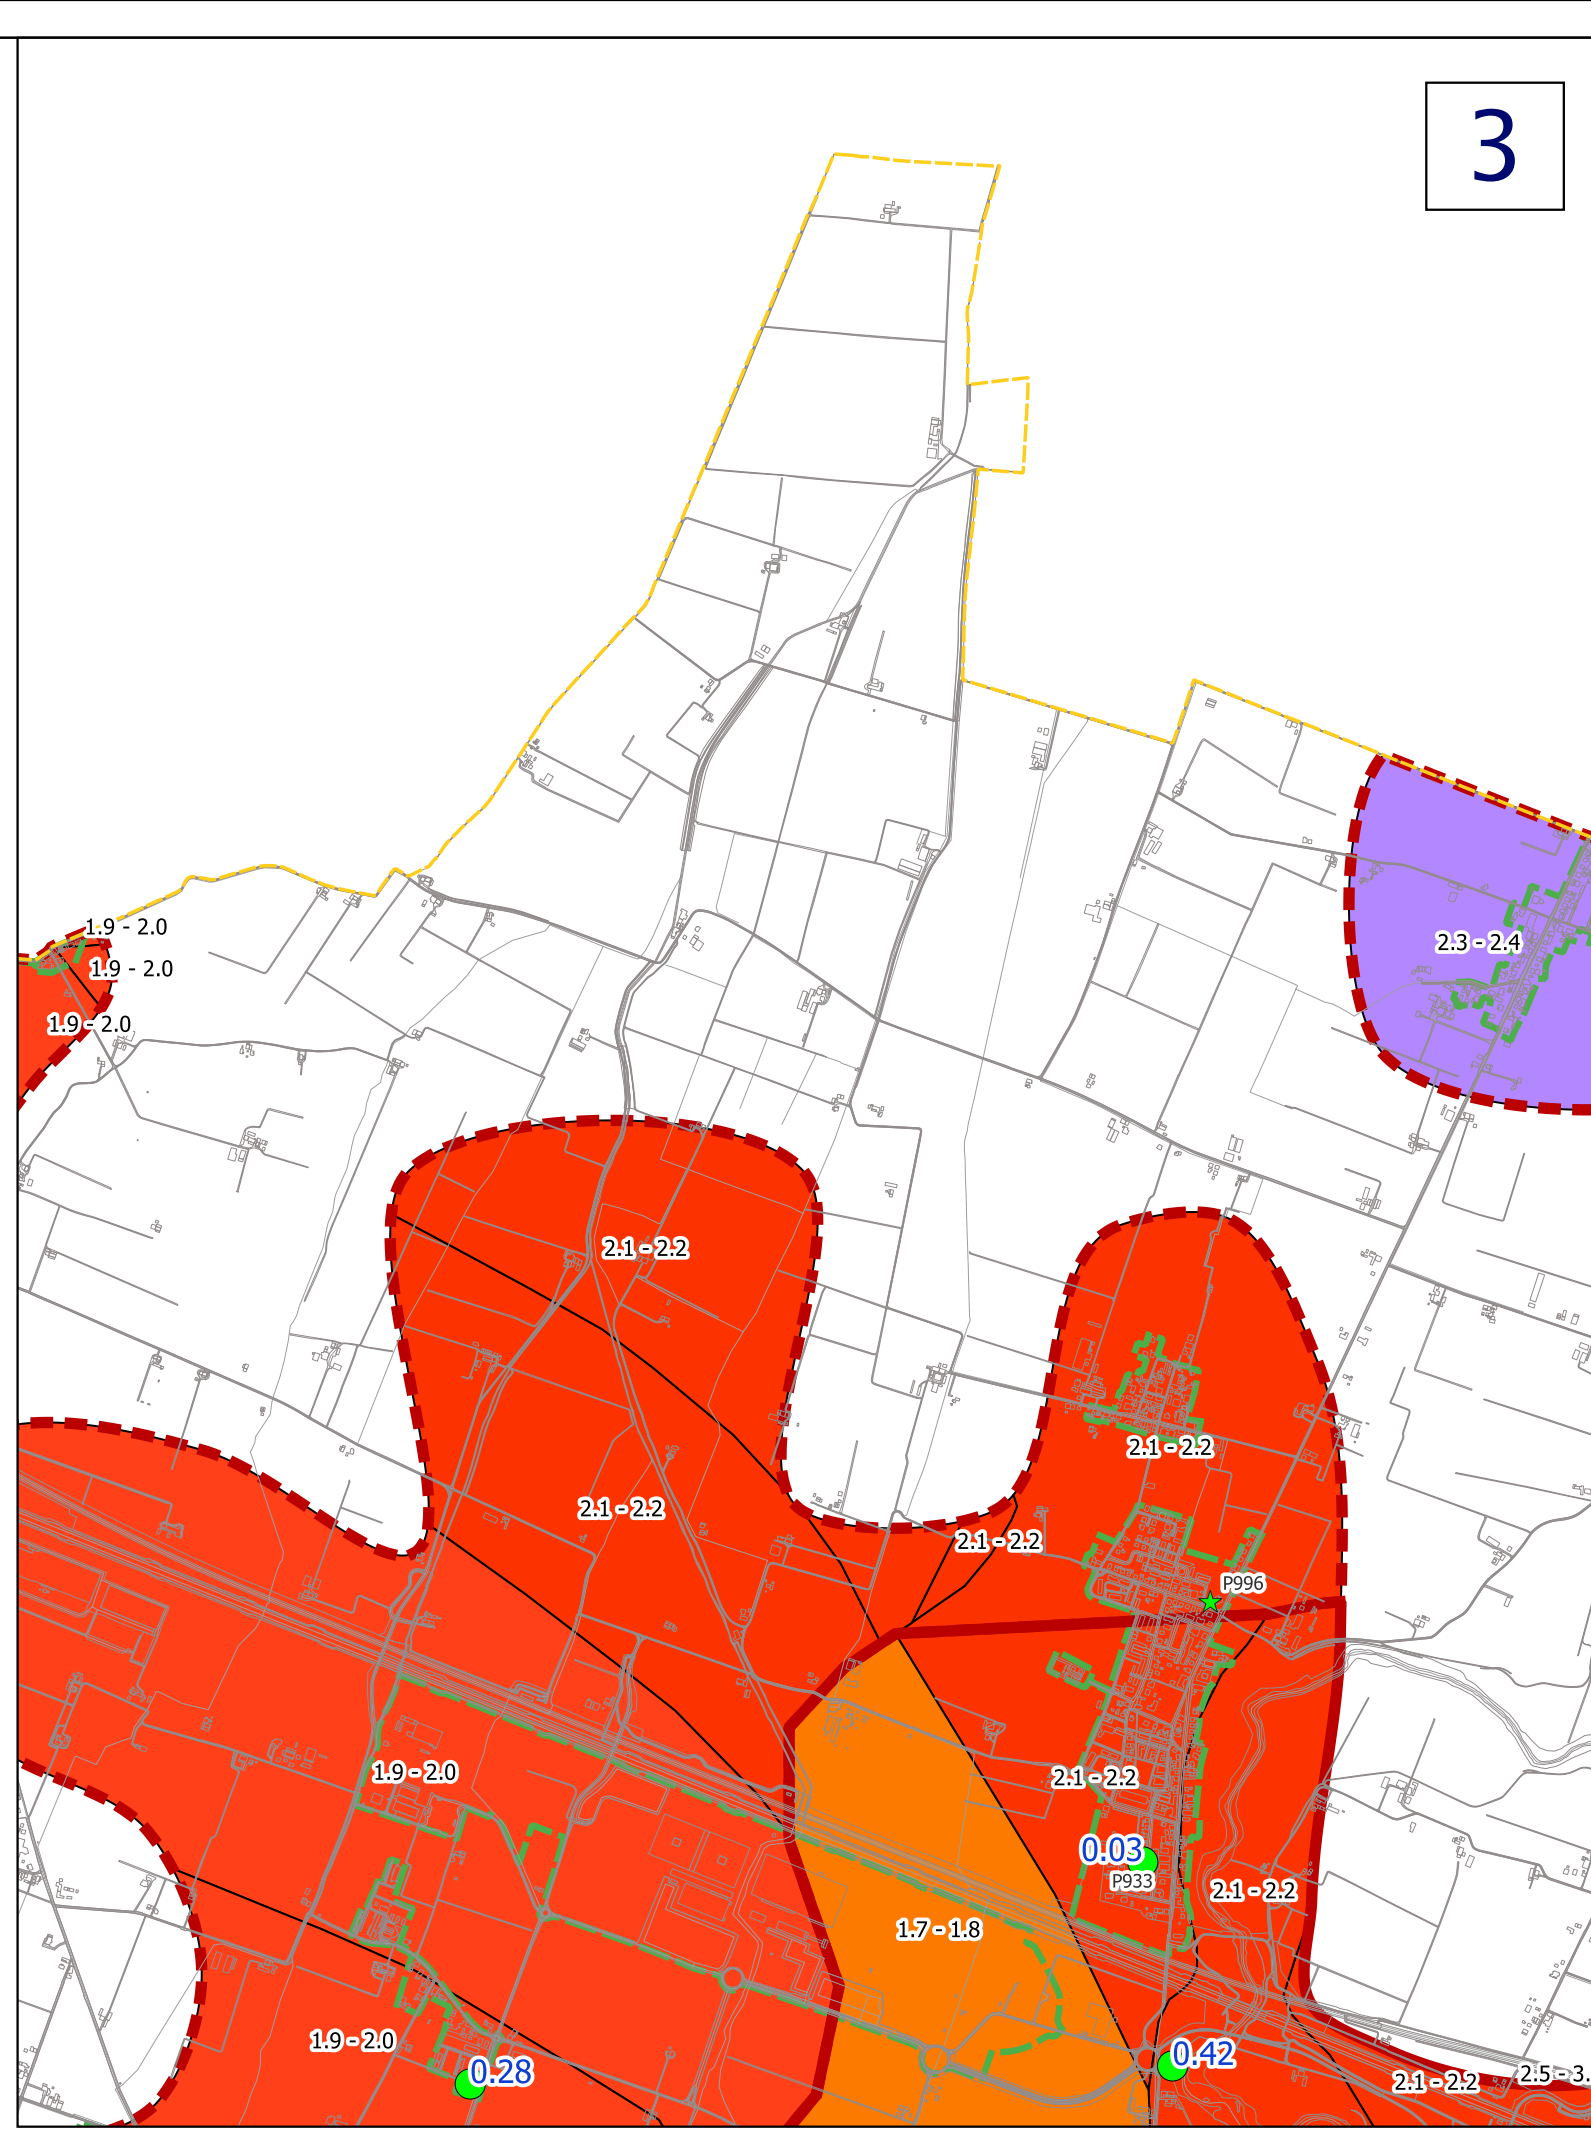


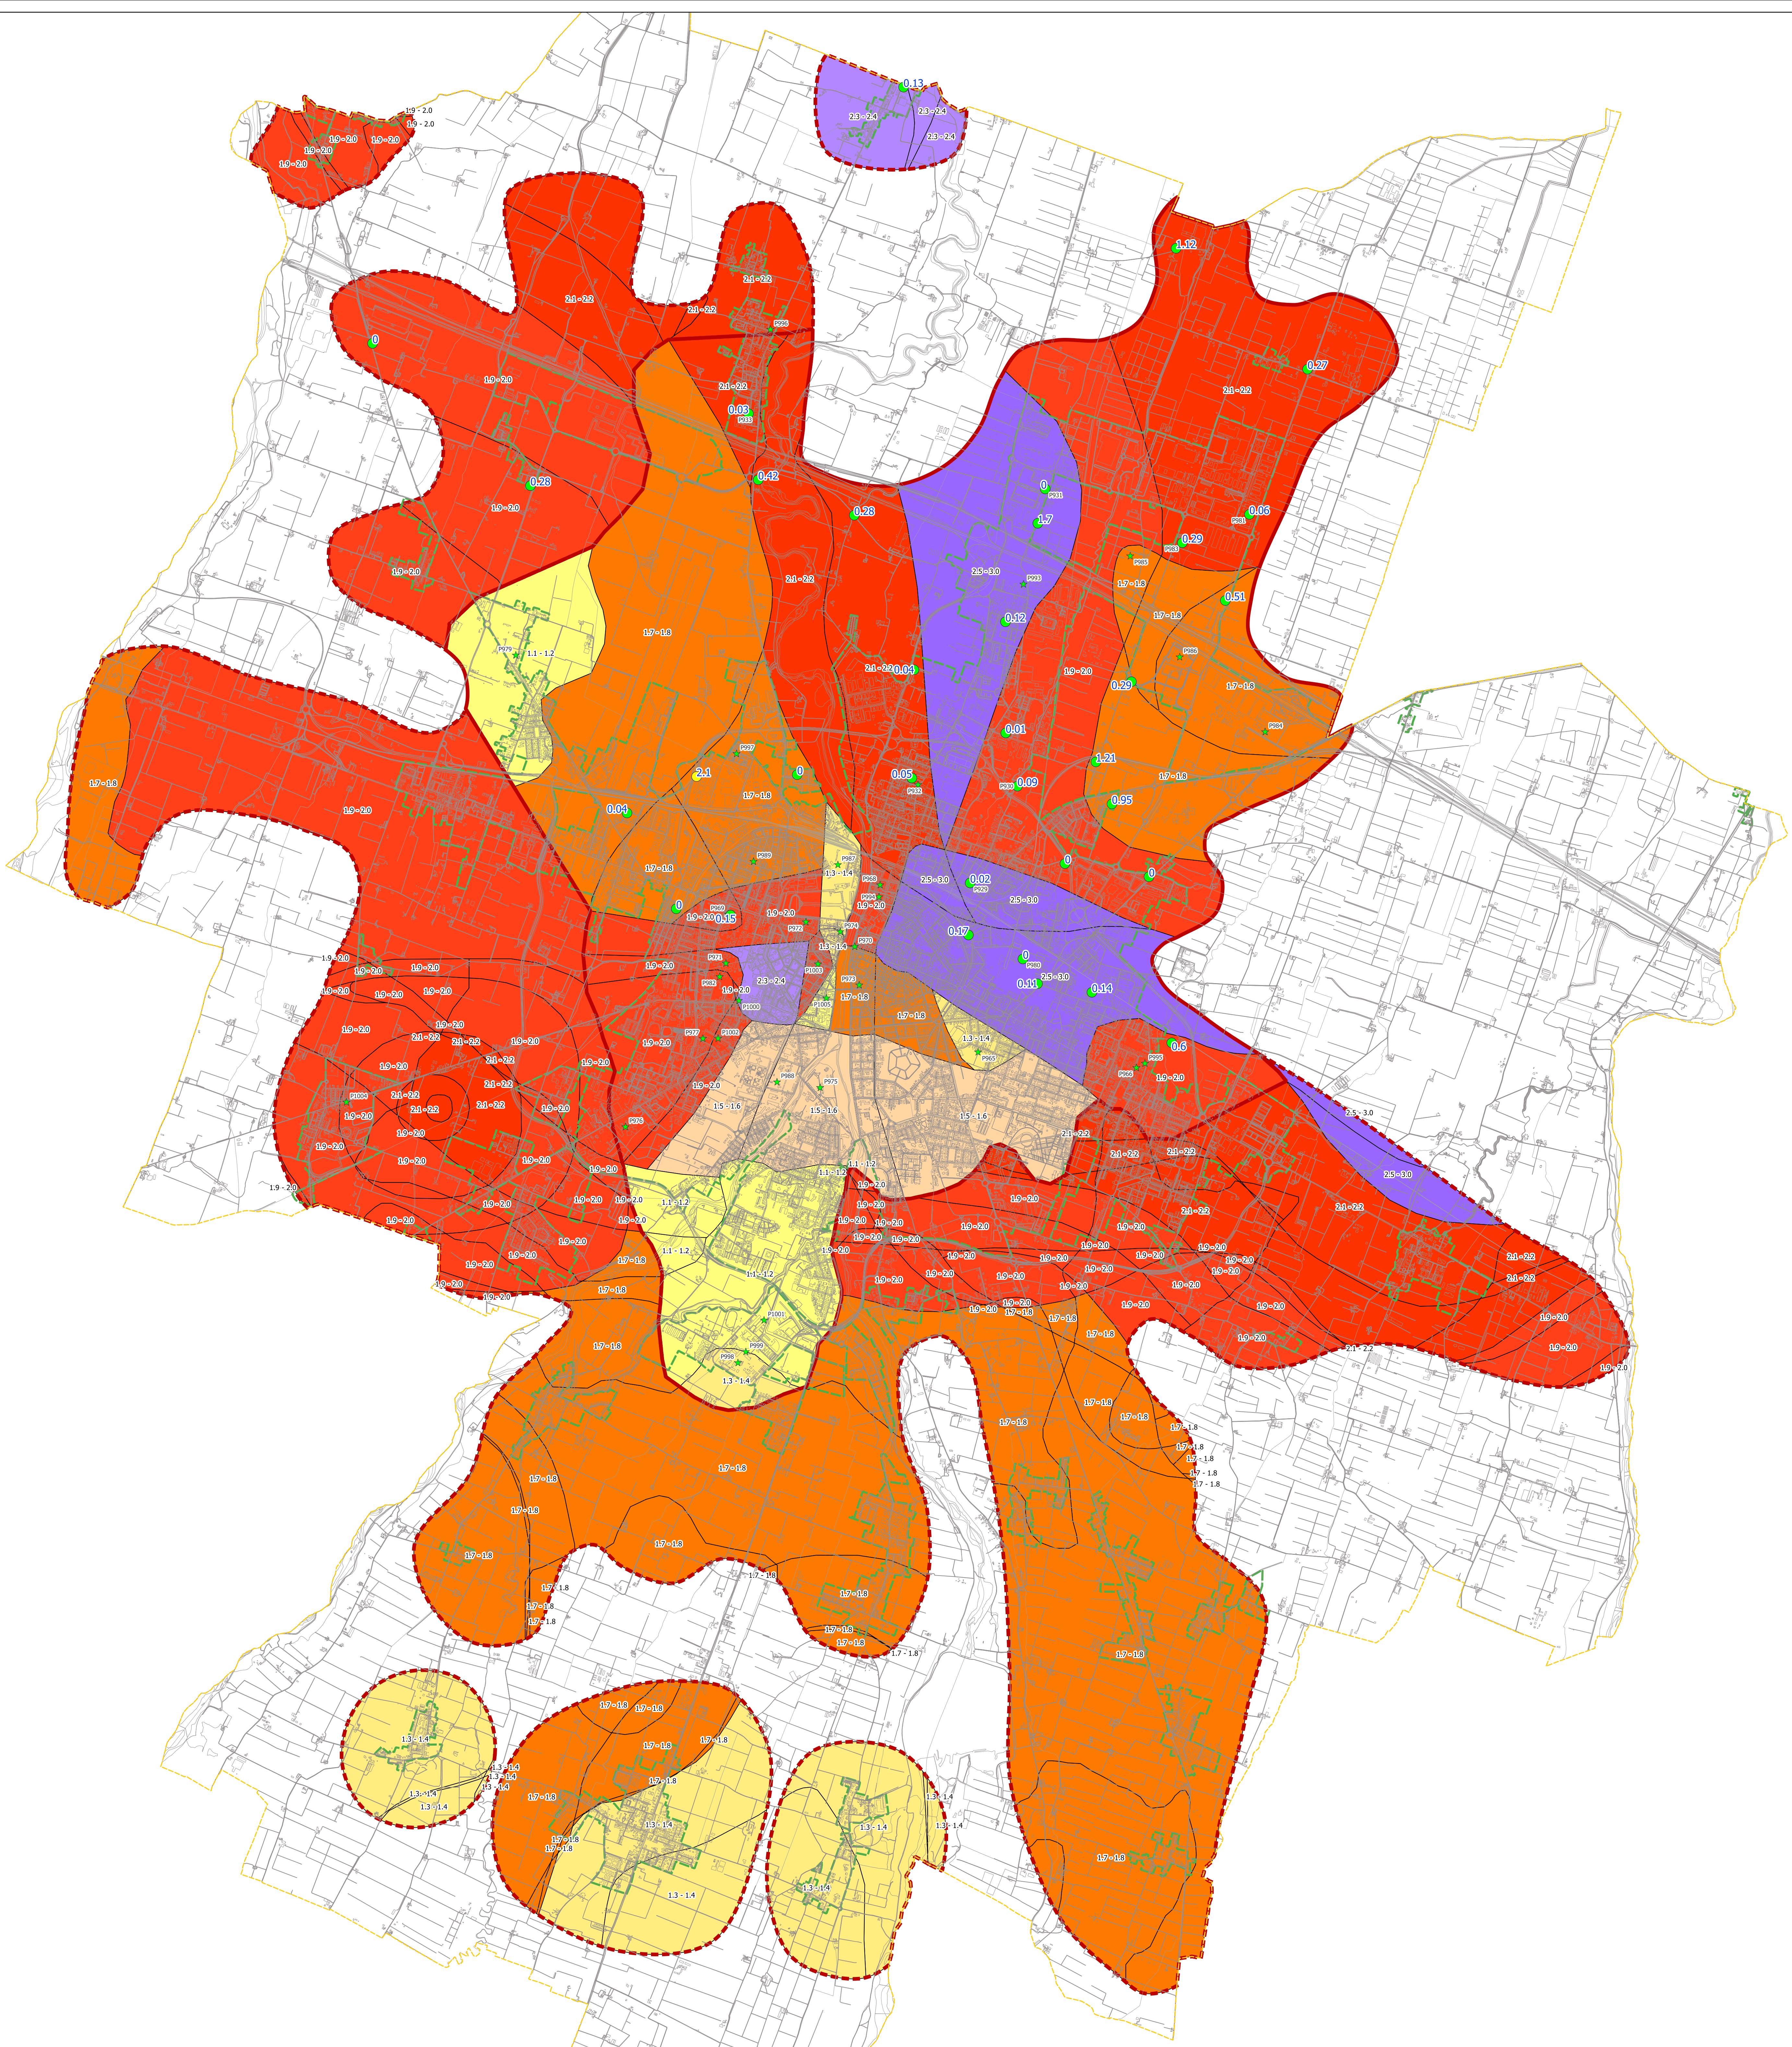

Legenda

Confine comunale

Urbanizzazione

Territorio urbanizzato

Aree oggetto di microzonazione sismica

di 2° livello

di 3° livello

Verticali RSL

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

FA, SA 0.4-0.8 s = 1.1 - 1.2

FA, SA 0.4-0.8 s = 1.3 - 1.4

FA, SA 0.4-0.8 s = 1.5 - 1.6

FA, SA 0.4-0.8 s = 1.7 - 1.8

FA, SA 0.4-0.8 s = 1.9 - 2.0

FA, SA 0.4-0.8 s = 2.1 - 2.2

FA, SA 0.4-0.8 s = 2.3 - 2.4


FA, SA 0.4-0.8 s = 2.5 - 3.0

Verticale di verifica alla liquefazione con indicato il valore di IL

IL <= 2

2 < IL <= 5

0 1 2 3 4 Km

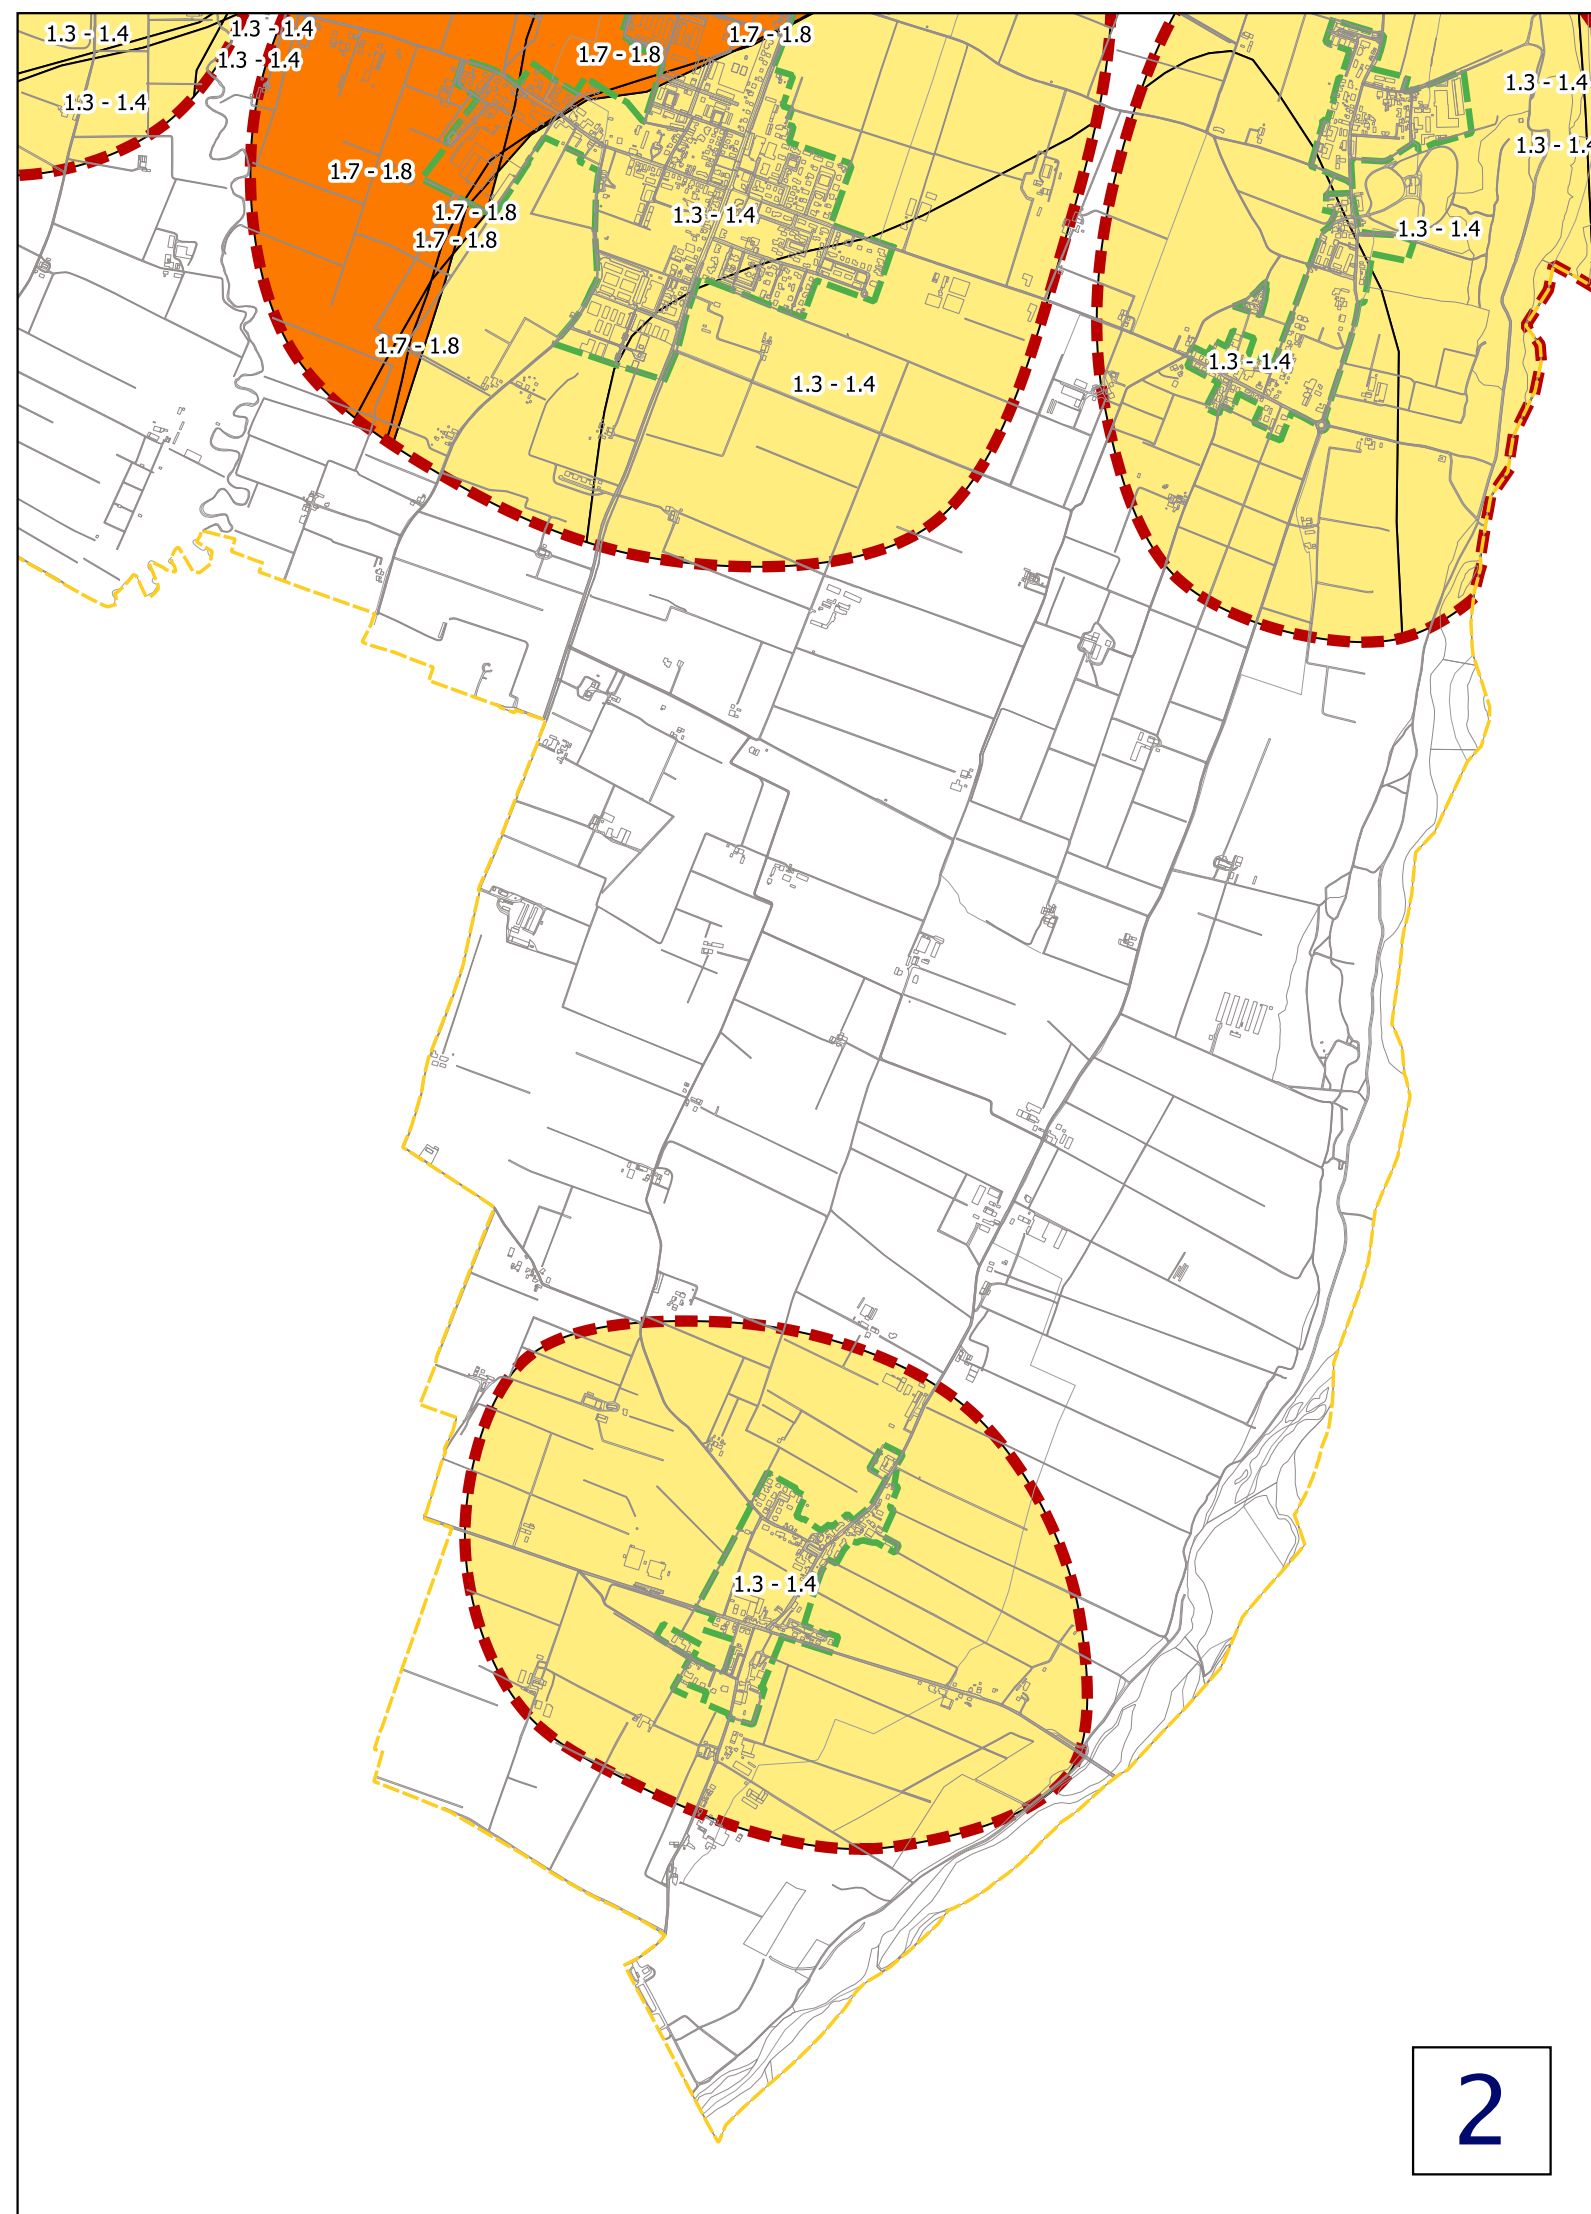

MICROZONAZIONE SISMICA
Tav. 7 – Carta di microzonazione
sismica FA SA 0.4 – 0.8 s
scala 1:25.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Parma



Regione Emilia-Romagna

Soggetto realizzatore
EN GEO S.p.A.
www.engeo.it

Direzione tecnica
Dott. Geol. Carlo Caleffi
Dott. Geol. Francesco Cerutti

Collaboratori
Dott. Geol. Andrea Conti
Dott. Geol. Alessandro Ferrari

Data
Aprile 2023

MS3